


TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA REKREAČNÍHO BAZÉNU

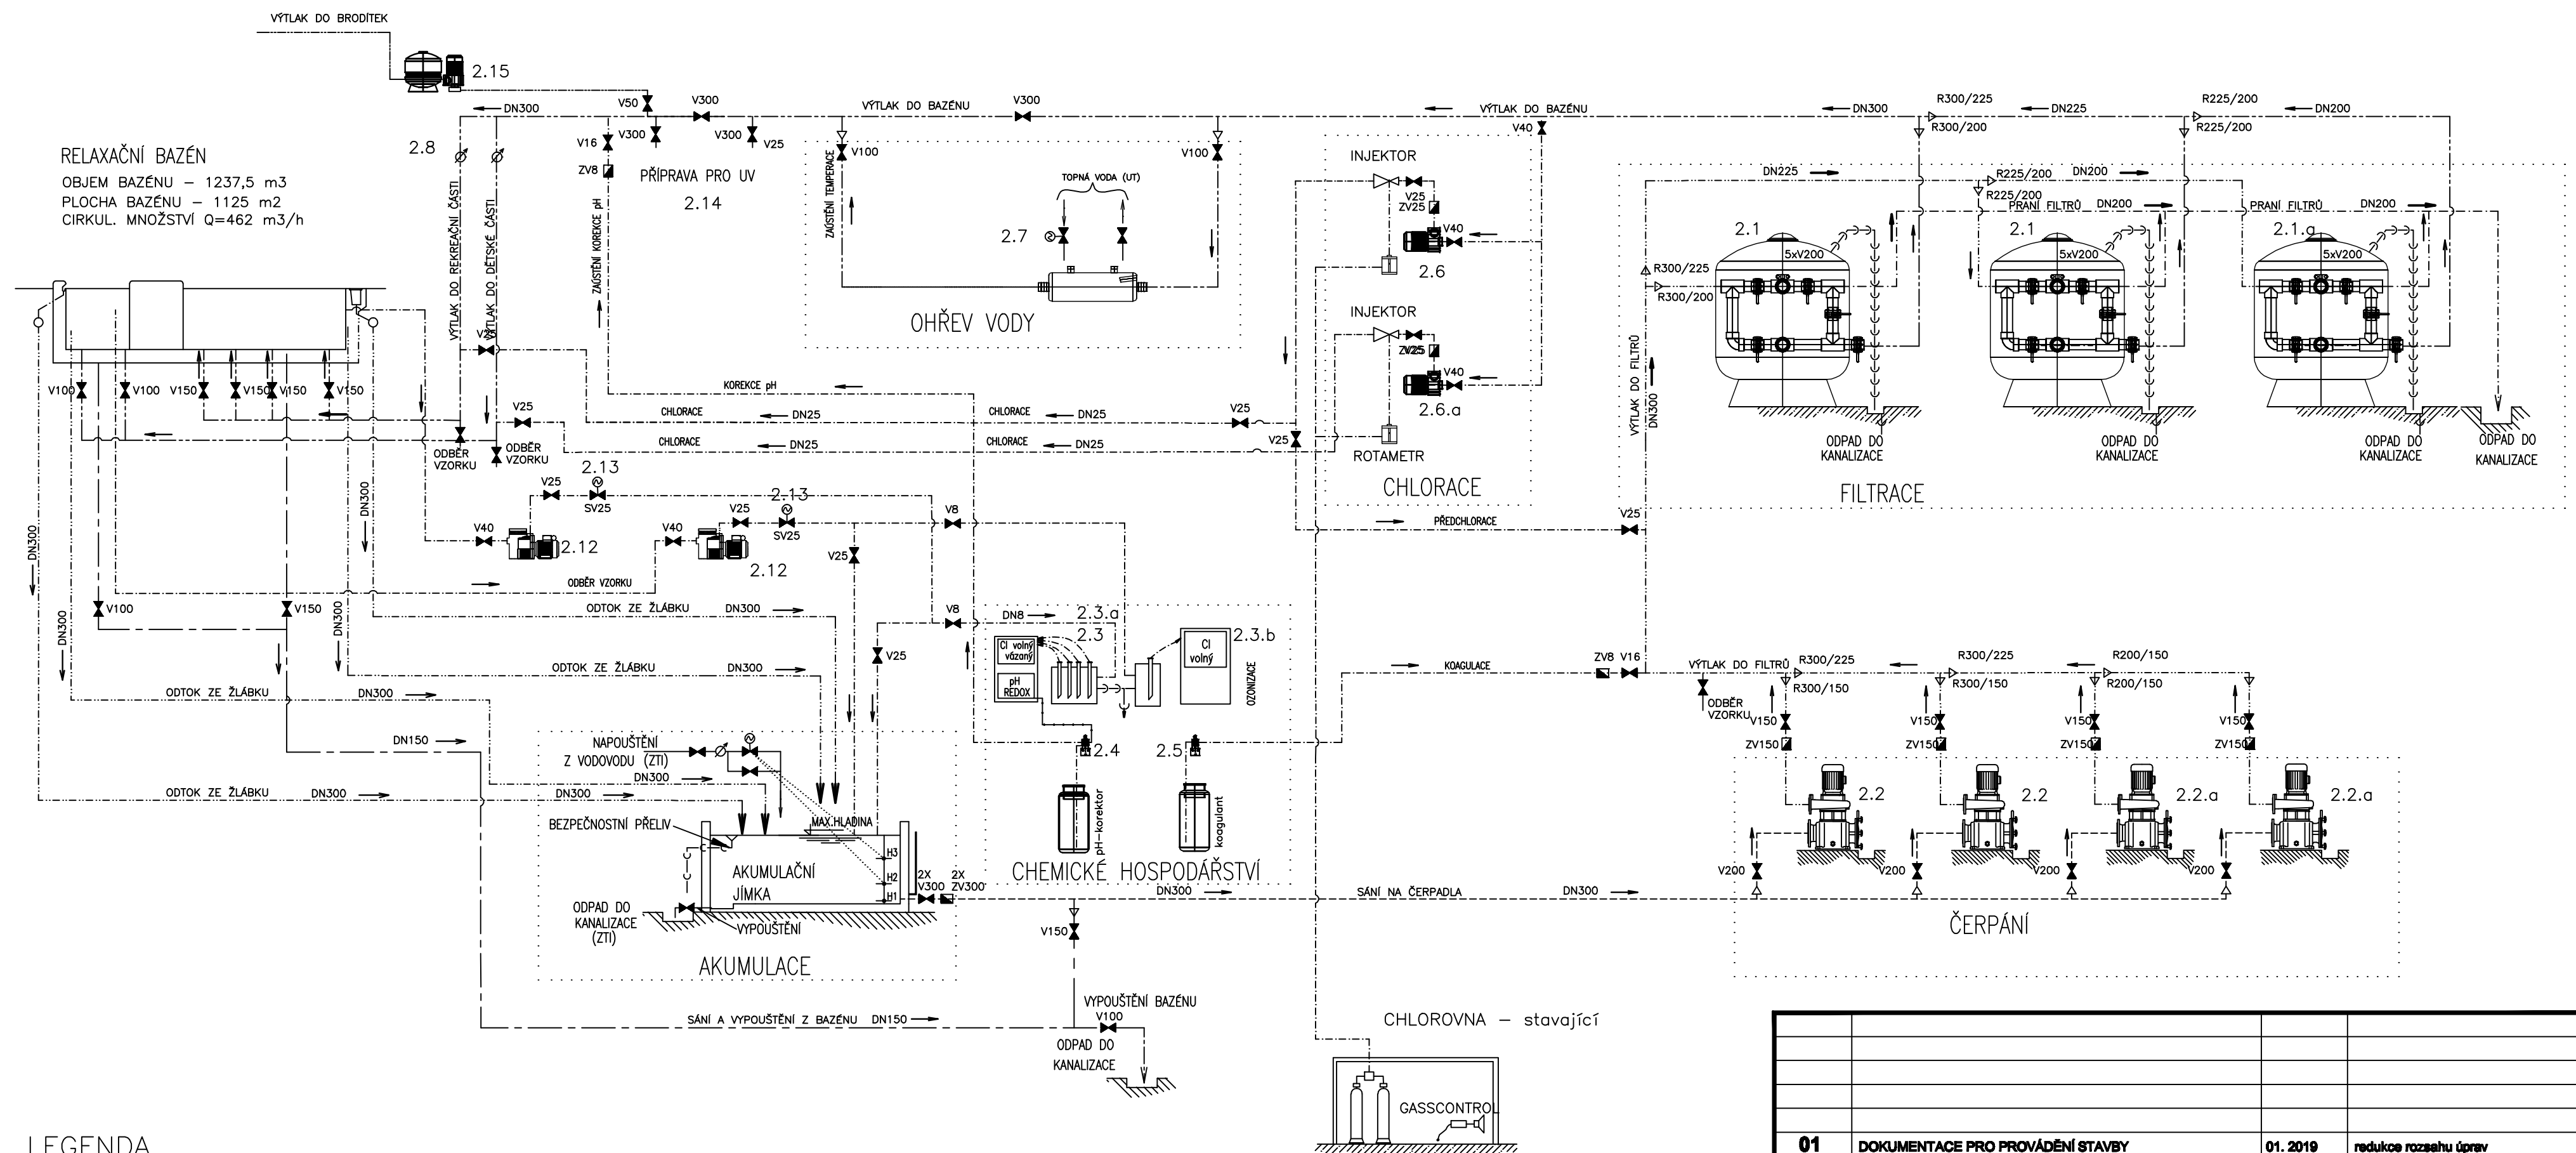

LEGENDA

- | | |
|---|--|
| 2.1 Laminátové filtrační zařízení Ø2350mm – 2x stávající
ovládané pěti pákovými ventily | 2.12 Zrychlovací vzorku vody, Q=5m ³ /h, H=5m, P=0,3kW – 2x |
| 2.1.a Laminátové filtrační zařízení Ø2350mm
ovládané pěti pákovými ventily | 2.13 Elektroventil vzorku vody – 2x |
| 2.2 Vertikální recirkulační čerpadlo – 2x stávající | 2.14 Příprava pro instalaci středotlaké UV lampy, P=10kW |
| 2.2.a Vertikální recirkulační čerpadlo – 2x | 2.15 AT stanice – stávající |
| 2.3 Automatické měřicí, vyhodnocovací a regulační zařízení
volný Cl, pH a Redox, – stávající | |
| 2.3.a Automatické měřicí, vyhodnocovací a regulační zařízení vazaný Cl, P=0,03kW | |
| 2.3.b Automatické měřicí, vyhodnocovací a regulační zařízení volný Cl, P=0,03kW | |
| 2.4 Dávkovací čerpadlo korektoru pH, P=0,025kW | |
| 2.5 Dávkovací čerpadlo koagulantu, P=0,025kW | |
| 2.6 Zrychlovací čerpadlo chlorace, Q=4,6m ³ /h, H=25m, P=1,4kW | |
| 2.6.a Zrychlovací čerpadlo chlorace, Q=4,6m ³ /h, H=25m, P=1,4kW | |
| 2.7 Výměníkový ohřev – stávající | |
| 2.8 Průtokoměr 2x | |

01	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	01. 2019	redukce rozsahu úprav
00	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	11. 2018	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

CODE, s.r.o.

Computer Design

IČO 492 86 960

PARDUBICE

Pardubice, Na Vrtáině 84

tel. 466 053 111, fax 466 053 125

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2018 / 025 / 500
Křížtan	Křížtan		...	POČET FORMÁTŮ	4 x A 4
				DATUM	01. 2019
OBJEDNATEL	Město Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov			MĚŘÍTKO	-
<div>TRUTNOV</div> <div>Rekonstrukce bazénů Letního koupaliště</div>				JMÉNO SOUBORU	
				
				STUPEŇ PROJ.	DPS
				5.100 : TECHNOLOGIE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	
<div>TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA RB</div>				ČÍS.KOPIE	ČÁST
				D1.01 5.104	