VÝZTUŽ SCHODIŠTĚ SCH1 - 2x

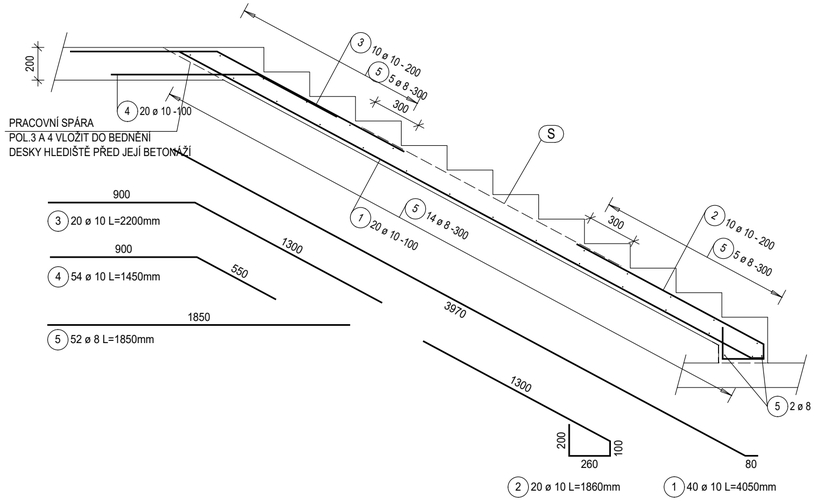

VÝZTUŽ SCHODIŠTĚ SCH2

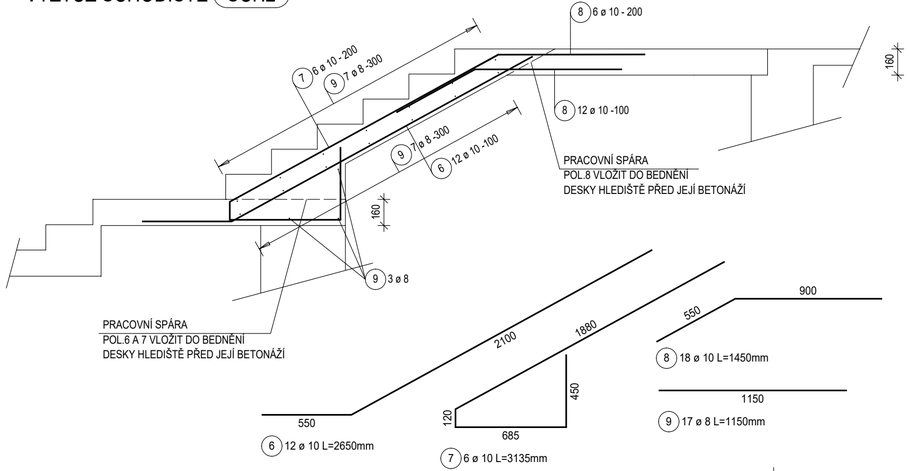

VÝZTUŽ SCHODIŠTĚ SCH3

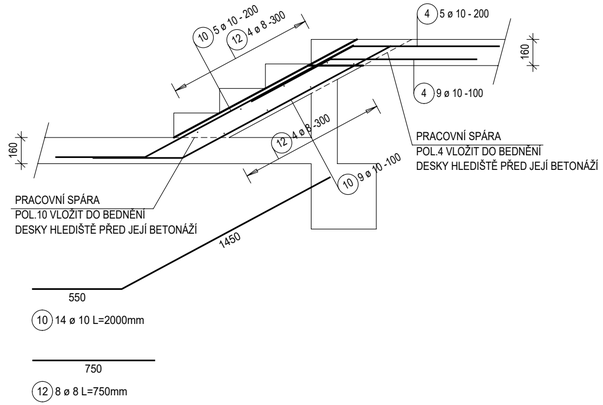

VÝKAZ PRUTOVÉ VÝZTUŽE:

POL.	Ø PRUTU / TYP SÍTĚ	DÉLKA [m]	ŠÍŘKA [m]	PLOCHA [m2]	KS	DÉLKA/PLOCHA CELKEM [m]/[m2]	HMOTNOST [kg/m]/[kg/m2]	HMOTNOST CELKEM [kg]
OCEL	B500B							
1	10	4.05			40	162.00	0.617	99.95
2	10	1.86			20	37.20	0.617	22.95
3	10	2.20			20	44.00	0.617	27.15
4	10	1.45			54	78.30	0.617	48.31
5	8	1.85			52	96.20	0.395	38.00
6	10	2.65			12	31.80	0.617	19.62
7	10	3.14			6	18.81	0.617	11.61
8	10	1.45			18	26.10	0.617	16.10
9	8	1.15			17	19.55	0.395	7.72
10	10	2.00			14	28.00	0.617	17.28
12	8	0.75			8	6.00	0.395	2.37
CELKEM OCEL B500B								311.06

HMOTNOST VÝZTUŽE CELKEM [kg]	311.06

KOZLÍKY NEJSOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE. PRO VYNESENÍ HORNÍ VÝZTUŽE LZE POUŽÍT NAPŘ. DISTANČNÍ PRUH "DISTA" PŘÍSLUŠNÉ VÝŠKY .

VÝKAZ SÍTÍ "KARI" S :

6/150 x 6/150 .... 6,9 m² x 1,2 (NA PŘESAHY) = 8,3 m²
8,3 m² x 3,03 kg/m² = 25,2 kg
STYKOVÁNÍ: PŘESAHY 300 mm VE VŠECH SMĚRECH.

TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE NUTNO ZPRACOVAT PODLE PROPOZIC TOHOTO VÝKRESU A STAVEBNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE.

V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROZKOUMAT A POSOUDIT VEŠKERÉ PONECHÁVANÉ NOSNÉ KONSTRUKCE, ZEJMÉNA PRVKY OCELOVÉ. V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDOU PŘIJATA NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ.

BETON C30/37 - XC1 - Cl 0,2 - Dmax 22 mm - S4
OCEL B500B (10 505-R, SÍTĚ KARI)

KRYTÍ 20 mm

±0,000 = 409,430 m n. m.

HYNEK STIEHL STAVITEL STAVEB
Slepá 308
541 01 Trutnov
stiehl@stiehl.cz
603 208 763

zodpovědný projektant:	ING. HYNEK STIEHL	datum:	10. 2020
vypracoval:	ING. MICHAELA ŠIMKOVÁ	měřítko:	1:25
		formát:	3x A4
stavebník:	MĚSTO TRUTNOV Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov	číslo zakázky:	2168/19

TRUTNOV - REKONSTRUKCE KINA VESMÍR Nábřeží Václava Havla 20, na st. p. č. 1053, k. ú. Trutnov	D.1.2	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	výkres č. D.1.2.b.27
HLEDIŠTĚ - VÝZTUŽ SCHODIŠŤ	DPS		