

ROSA - ARCHITEKT s.r.o.

Spojenecká 1111, 541 01 Trutnov, tel: 604 753 074, rosa@rosa-architekt.cz, www.rosa-architekt.cz

číslo zakázky: 1900505

IČ: 058 01 141

■ odpovědný projektant:

■ vypracoval:

■ kontroloval:

■ A4:

1

Ing. arch. MICHAL ROSA

Ing. MILAN JANSÁ

Ing. MILAN JANSÁ

dat.

09/20

D.1.1.28

revize: 00

## VÝKAZ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

### TRUTNOV - REKONSTRUKCE KINA VESMÍR







Nábřeží Václava Havla 20, na st. p. č. 1053, k. ú. Trutnov

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY



# VÝKAZ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

STRANA 1/5

| OZN. | SCHEMA A POPIS  | JEDNOTKA | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | STŘECHA |  |  |  | CELKEM | POZNÁMKA |
|------|---|----------|------|------|------|------|---------|--|--|--|--------|----------|
| K01  |  <p>OKAPNICE ZE SYSTÉMOVÉHO POPLASTOVANÉHO PLECHU<br/>R.Š. 150 mm, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ<br/>PRO NATAVENÍ FÓLIE FPO</p>   | m        | -    | -    | -    | -    | 89,4    |  |  |  | 89,4   |          |
| K02  |  <p>HLINÍKOVÝ TYPOVÝ DĚROVANÝ PLECH<br/>R.Š. 200 mm např. PREFA, BARVA ANTRACIT</p>  | m        | -    | -    | -    | -    | 77,4    |  |  |  | 77,4   |          |
| K03  |  <p>KRYCÍ LIŠTA Z HLINÍKOVÉHO PLECHU PREFALZ TL. 0,7 mm<br/>R.Š. 125 mm, BARVA ANTRACIT<br/>VČETNĚ VYZTUŽOVACÍCH PLECHŮ,<br/>KOTVENÁ TRHAČÍMI NÝTY K DĚROVANÉMU PLECHU</p> | m        | -    | -    | -    | -    | 77,4    |  |  |  | 77,4   |          |
| K04  | <p>LINIOVÉ OBVODOVÉ KOTVENÍ např. SARNABAR<br/>PRO FÓLII FPO</p>  | m        | -    | -    | -    | -    | 84,0    |  |  |  | 84,0   |          |
| K05  |  <p>ROHOVÁ LIŠTA ZE SYSTÉMOVÉHO POPLASTOVANÉHO<br/>PLECHU r.š. 100 mm, TMAVĚ ŠEDÁ<br/>PRO NATAVENÍ FÓLIE FPO</p>   | m        | -    | -    | -    | -    | 49,0    |  |  |  | 49,0   |          |
| K06  |  <p>LIŠTA ZE SYSTÉMOVÉHO POPLASTOVANÉHO<br/>PLECHU r.š. 100 mm, TMAVĚ ŠEDÁ<br/>PRO NATAVENÍ FÓLIE FPO A NAPOJENÍ AL PLECHU</p>   | m        | -    | -    | -    | -    | 27,2    |  |  |  | 27,2   |          |
| K07  |  <p>OPLECHOVÁNÍ ATIKY<br/>Z HLINÍKOVÉHO PLECHU PREFALZ, BARVA ANTRACIT<br/>TL. 0,7 mm, R.Š. 430 mm<br/>VČETNĚ VYZTUŽOVACÍCH A KOTEVNÍCH PLECHŮ</p>                       | m        | -    | -    | -    | -    | 34,6    |  |  |  | 34,6   |          |

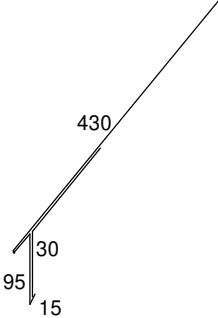


VÝKAZ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ STRANA 2/5

STRANA 2/5

[illegible]


# VÝKAZ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

STRANA 3/5

| OZN. | SCHEMA A POPIS   | JEDNOTKA       | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | STŘECHA |  |  |  | CELKEM | POZNÁMKA |
|------|--|----------------|------|------|------|------|---------|--|--|--|--------|----------|
| K14  |  <p>ZATAHOVACÍ PÁS Z HLINÍKOVÉHO PLECHU PREFAL<br/>BARVA ANTRACIT<br/>TL. 0,7 mm, R.Š. 570 mm,<br/>VČETNĚ VYZTUŽOVACÍCH PLECHŮ</p>  | m              | -    | -    | -    | -    | 81,0    |  |  |  | 81,0   |          |
| K15  |  <p>HLINÍKOVÝ TYPOVÝ DĚROVANÝ PLECH<br/>R.Š. 150 mm např. PREFA, BARVA ANTRACIT</p>   | m              | -    | -    | -    | -    | 81,0    |  |  |  | 81,0   |          |
| K16  | <p>KRYTINOVÝ PÁS FALCOVANÝ<br/>Z HLINÍKOVÉHO PLECHU PREFALZ ALU TL. 0,7 mm,<br/>NA DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKU<br/>ŠÍŘE 500 mm, DÉLKA 65,0 m<br/>BARVA ANTRACIT</p>   | m <sup>2</sup> | -    | -    | -    | -    | 32,5    |  |  |  | 32,5   |          |
| K17  |  <p>ZÁVĚTRNÁ LIŠTA<br/>ZE SYSTÉMOVÉHO POPLASTOVANÉHO PLECHU<br/>BARVA TMAVĚ ŠEDÁ<br/>R.Š. 330 mm<br/>PRO NAPOJENÍ FÓLIE FPO<br/>VČETNĚ PODKLADNÍHO VYZTUŽOVACÍHO PLECHU</p> | m              | -    | -    | -    | -    | 2,2     |  |  |  | 2,2    |          |
| K18  | <p>PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÉHO PRŮŘEZU d=160 MM<br/>R.Š. 330 MM<br/>Z HLINÍKOVÉHO PLECHU PREFALZ TL. 1,0 MM<br/>ŽLABOVÉ HÁKY MM NA KAŽDÉ KROKVI<br/>CELKEM 14 KS</p>   | m              | -    | -    | -    | -    | 12,8    |  |  |  | 12,8   |          |

# VÝKAZ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

STRANA 4/5

| OZN. | SCHEMA A POPIS   | JEDNOTKA | 1.PP | 1.NP | 2.NP  | 3.NP | STŘECHA |  |  |  | CELKEM | POZNÁMKA |
|------|--|----------|------|------|-------|------|---------|--|--|--|--------|----------|
| K19  | DEŠŤOVÝ SVOD KRUHOVÉHO PRŮŘEZU Ø100 MM<br>R.Š. 330 MM NÁSTŘEŠNÍHO ŽLABU<br>Z HLINÍKOVÉHO PLECHU PREFALZ TL. 0,7 MM<br>BARVA ANTRACIT<br>VČETNĚ KOLEN A ODSKOKŮ<br>KRUHOVÉ OBJÍMKY DVOUDÍLNÉ - CELKEM 48 KS<br>DÉLKA SVODU 12,0 M | ks       | -    | -    | -     | -    | 8       |  |  |  | 8      |          |
| K20  | DEŠŤOVÝ SVOD KRUHOVÉHO PRŮŘEZU Ø100 MM<br>R.Š. 330 MM PODOKAPNÍHO ŽLABU<br>Z HLINÍKOVÉHO PLECHU PREFALZ TL. 0,7 MM<br>VČETNĚ KOLEN A ODSKOKŮ, ŽLABOVÝCH KOTLÍKŮ<br>KRUHOVÉ OBJÍMKY DVOUDÍLNÉ - CELKEM 4 KS<br>DÉLKA SVODU 1,2 M  | ks       | -    | -    | -     | -    | 2       |  |  |  | 2      |          |
| K21  | HLINÍKOVÁ ŠABLONA<br>antracitová - šindel PREFALZ<br>SVISLÁ ČÁST POD ŽLABEM<br>(ČISTÁ PLOCHA)  | m²       | -    | -    | -     | 92,0 | -       |  |  |  | 92,0   |          |
| K22  | OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS S VYTAŽENÍM 150 MM<br>NA SVISLOU STĚNU<br>Z HLINÍKOVÉHO PLECHU PREFALZ<br>NA DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKU<br>TL. 0,7 MM, BARVA ANTRACIT, DRÁŽKY TĚSNĚNÉ,<br>(ČISTÁ PLOCHA)  | m²       | -    | -    | 275,0 | -    | -       |  |  |  | 275,0  |          |
| K23  |  KRYCÍ LIŠTA NAPOJENÍ NA SVISLOU STĚNU<br>Z HLINÍKOVÉHO PLECHU PREFALZ<br>TL. 0,7 MM, R.Š. 130 MM<br>BARVA ANTRACIT                           | m        | -    | -    | 108,0 | -    | -       |  |  |  | 108,0  |          |
| K24  | KRYTINOVÝ PÁS<br>Z HLINÍKOVÉHO PLECHU PREFALZ ALU TL. 0,7 mm,<br>NA DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKU<br>BARVA ANTRACIT, SVISLÁ ČÁST POD ŽLABEM<br>(ČISTÁ PLOCHA)   | m²       | -    | -    | -     | 16,0 | -       |  |  |  | 16     |          |

# VÝKAZ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

STRANA 5/5

[illegible]