




VEDOUČÍ PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJ.	VYPRACOVAL		ZPRACOVATEL DÍLU: Ing. Pavel Rus Křížlice 37 514 01 Jestřabí v Krkonoších Tel: 606 519 073 E-mail: pavelrus@volny.cz
ING. HYNEK STIEHL	ING. PAVEL RUS	ING. PAVEL RUS		
				
INVESTOR : Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816, Rudolfa Frimla 816, 541 01 Trutnov				
OBEC : TRUTNOV			DATUM : 09/2023	
AKCE : ŠKOLA HROU Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 - Stavební úpravy				ZAKÁZKA č. : 2286/22
				DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
				FORMÁT : 8xA4
DÍL PROJEKTU: ELEKTROROZVODY				MĚŘÍTKO : -
NÁZEV VÝKRESU : ROZVADĚČ RSM-1				VÝKRES č.: EL.8


PROVOZNÍ NAPĚTÍ : 3 NPE AC 50 Hz - 400V / TN-S
: 1 NPE AC 50 Hz - 230V / TN-S
SOUSTAVA : TN - S
KRYTÍ : IP30 (IP00)
PŘÍVOD : HOREM
VÝVODY : SPODEM, HOREM
PARAPET : +1200

NÁPLŇ OSADIT DO OCELOPLECHOVÉ ROZVODNICE
VELIKOST 96 TE, POD OMÍTKU
ROZMĚRY: 572x792x147 mm


VEŠKERÉ VÝVODY A PŘÍSTROJE V ROZVADĚČI MUSÍ BÝT POPSÁNY

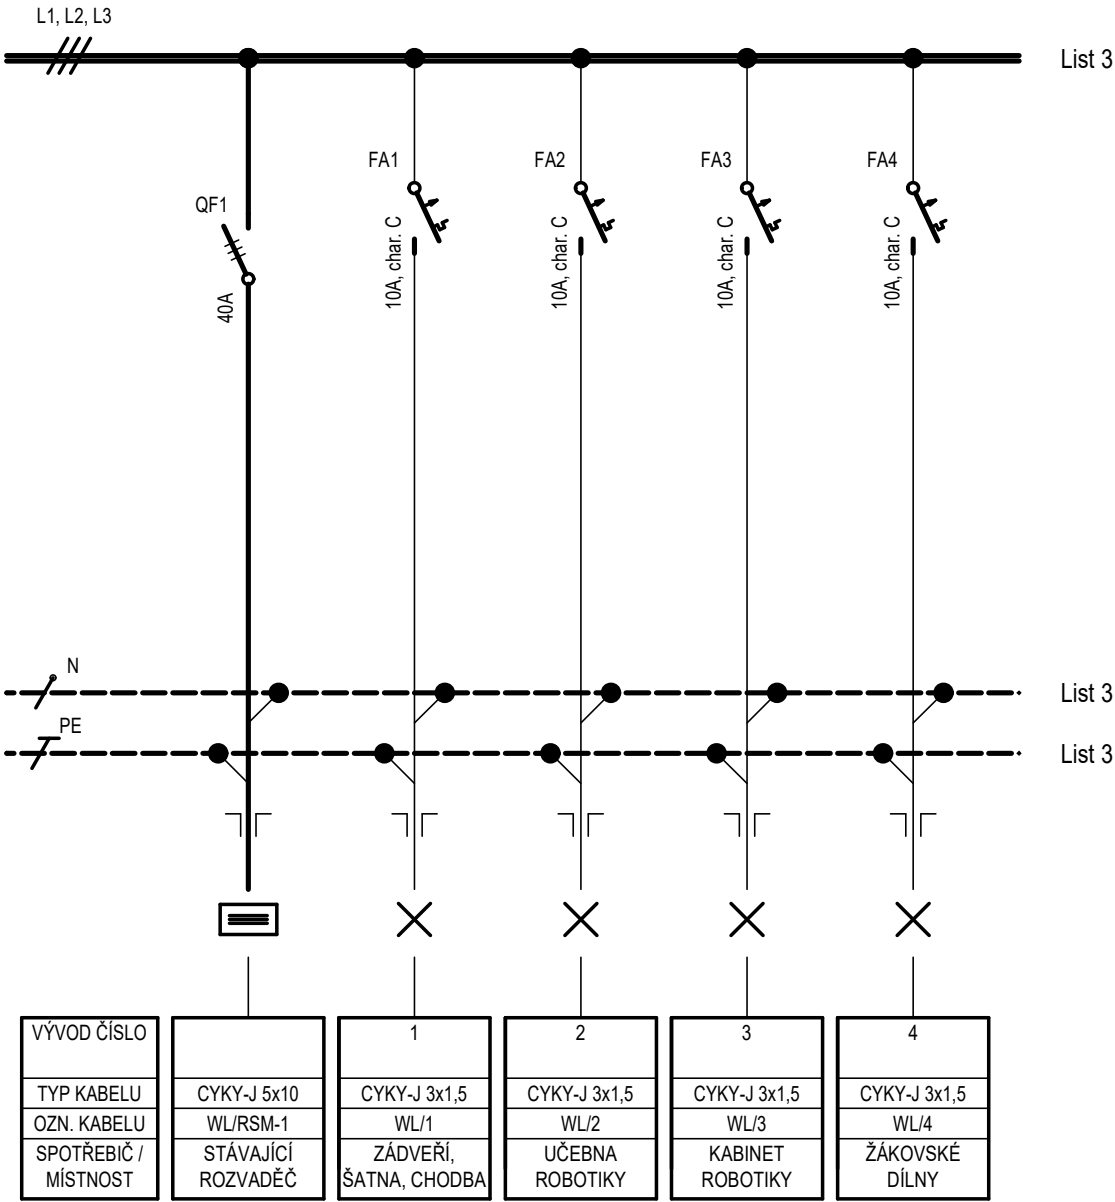


LIST:	NÁZEV:	ČÍSLO:	REVIZE:
2/7	ROZVADĚČ RSM-1	EL.8	00

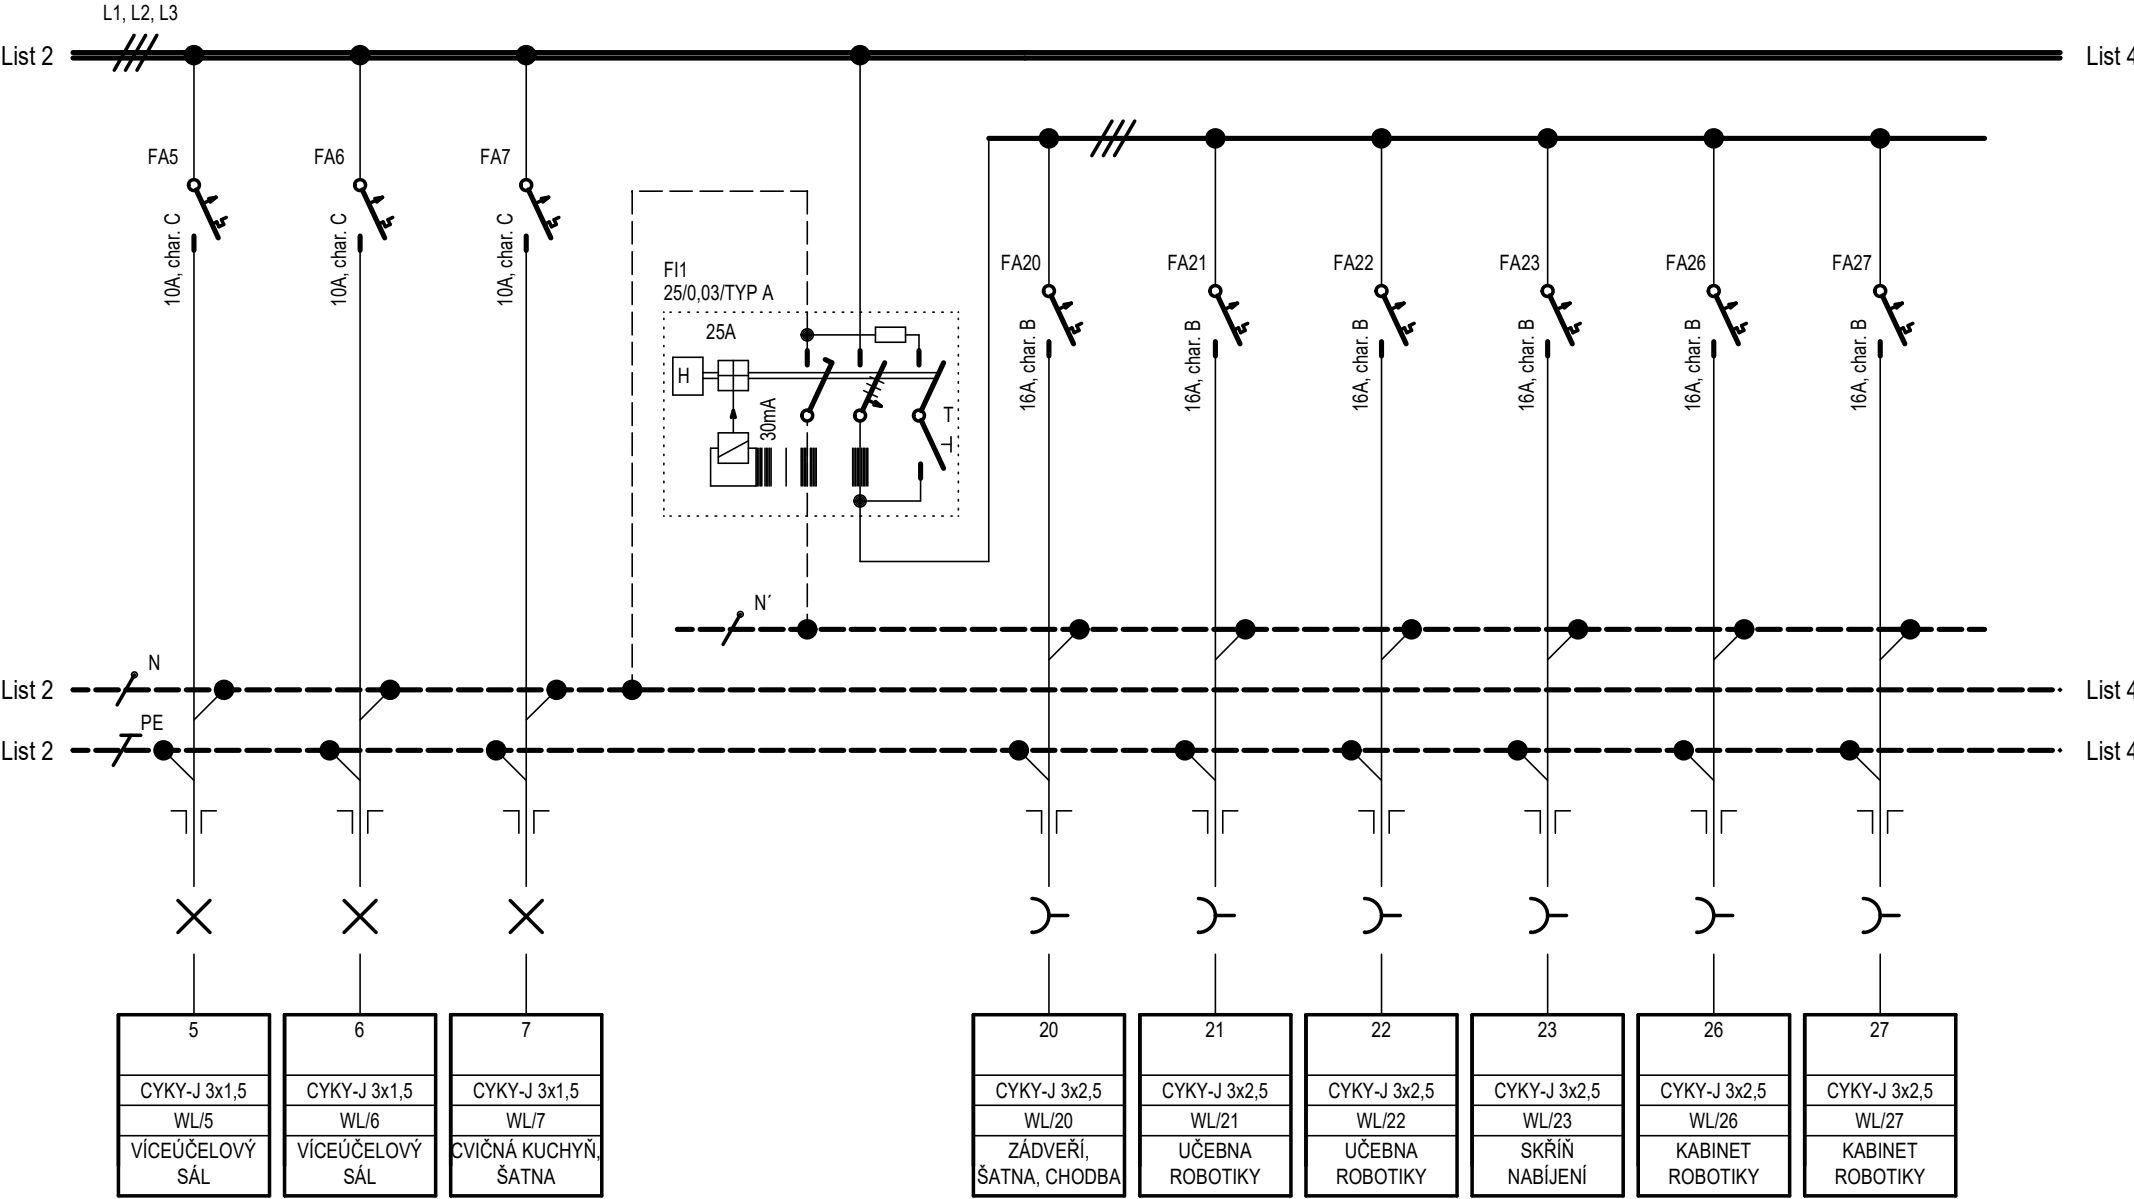


LIST:	NÁZEV:	ČÍSLO:	REVIZE:
3/7	ROZVADĚČ RSM-1	EL.8	00

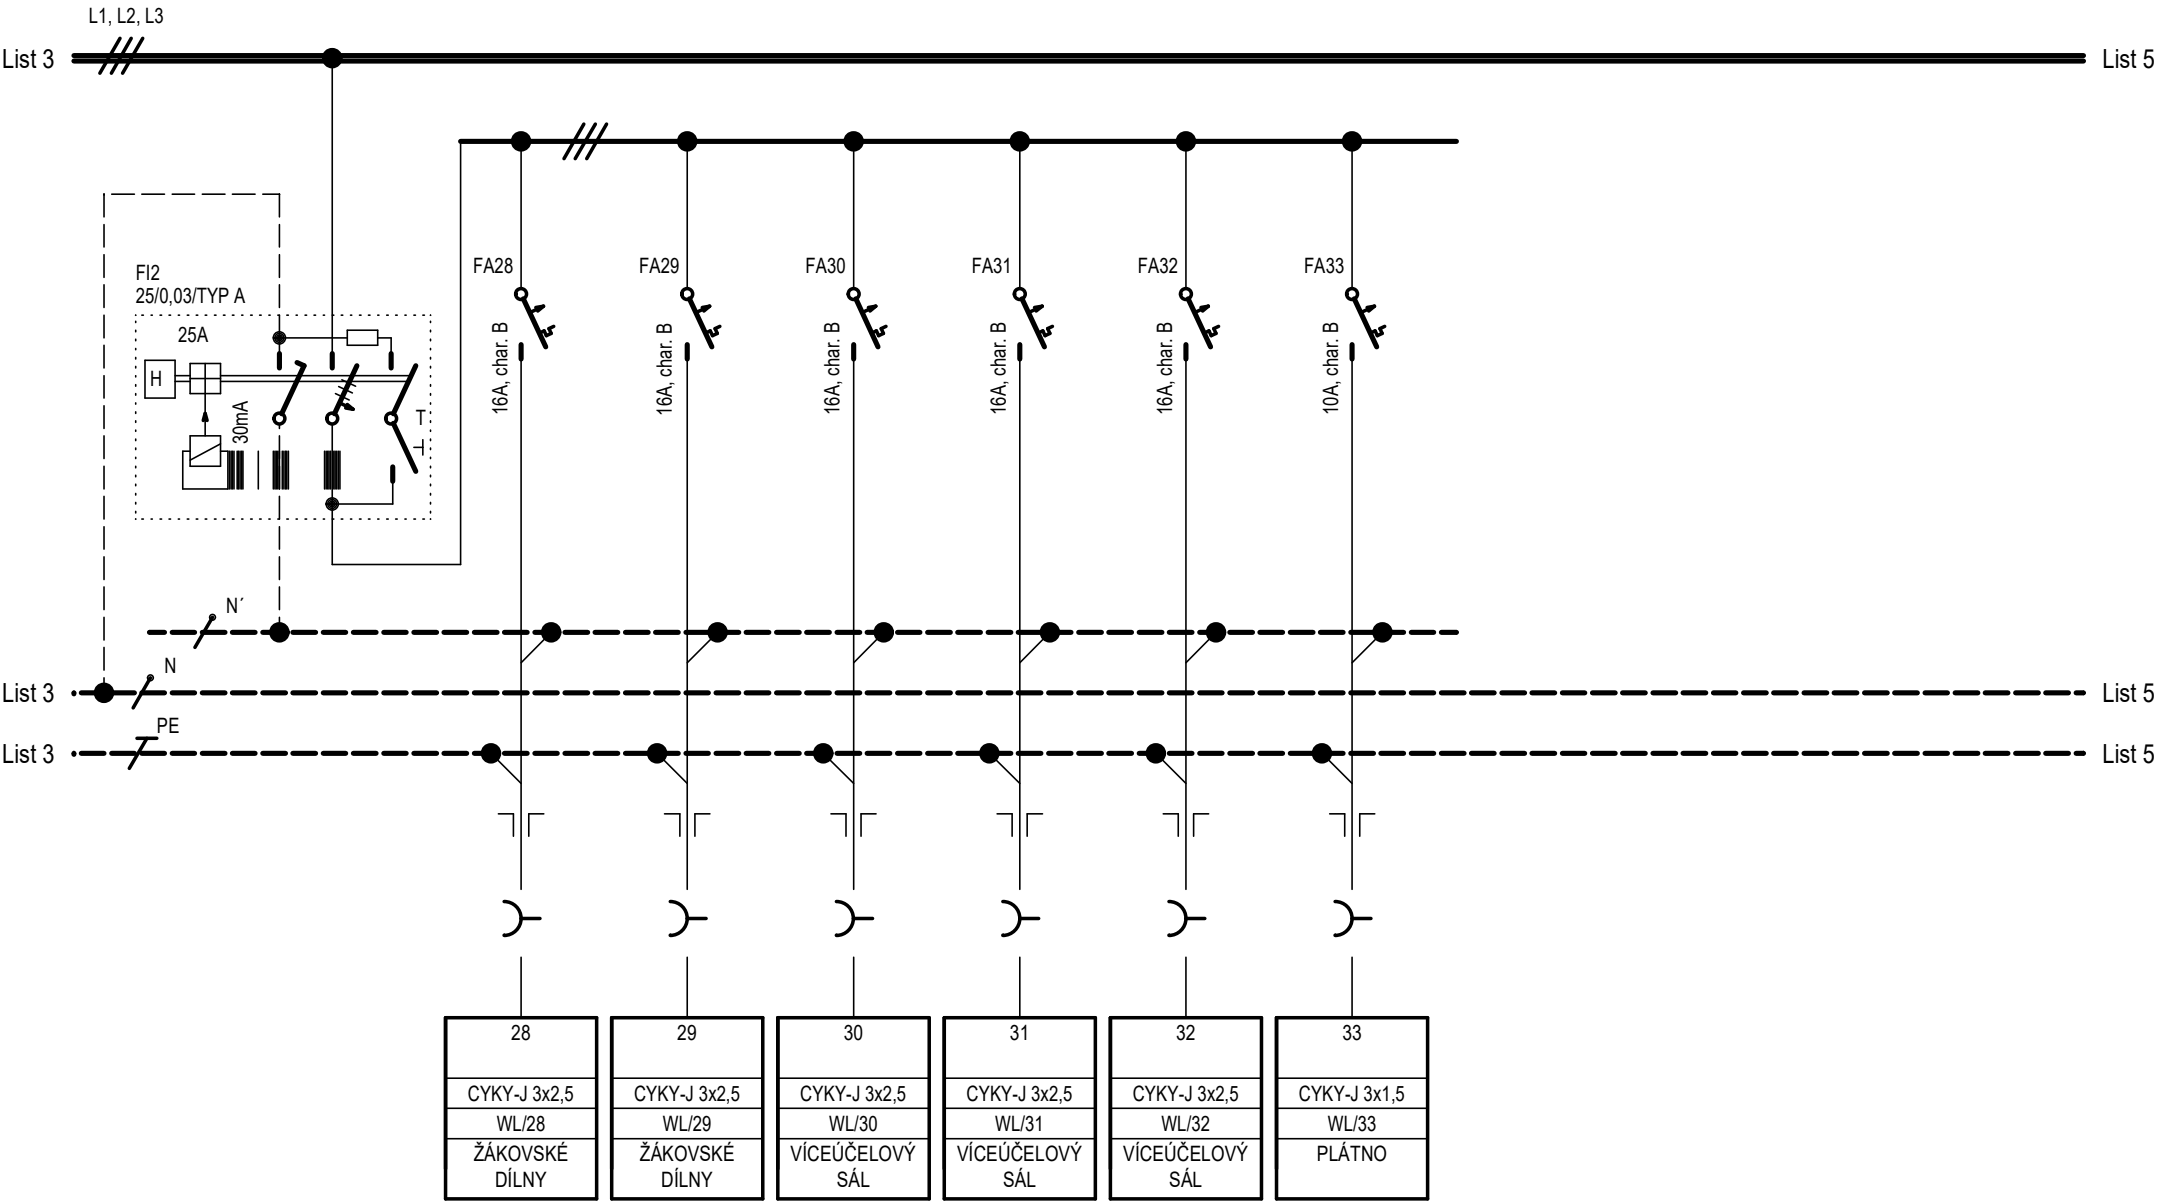

LIST:	NÁZEV:	ČÍSLO:	REVIZE:
4/7	ROZVADĚČ RSM-1	EL.8	00

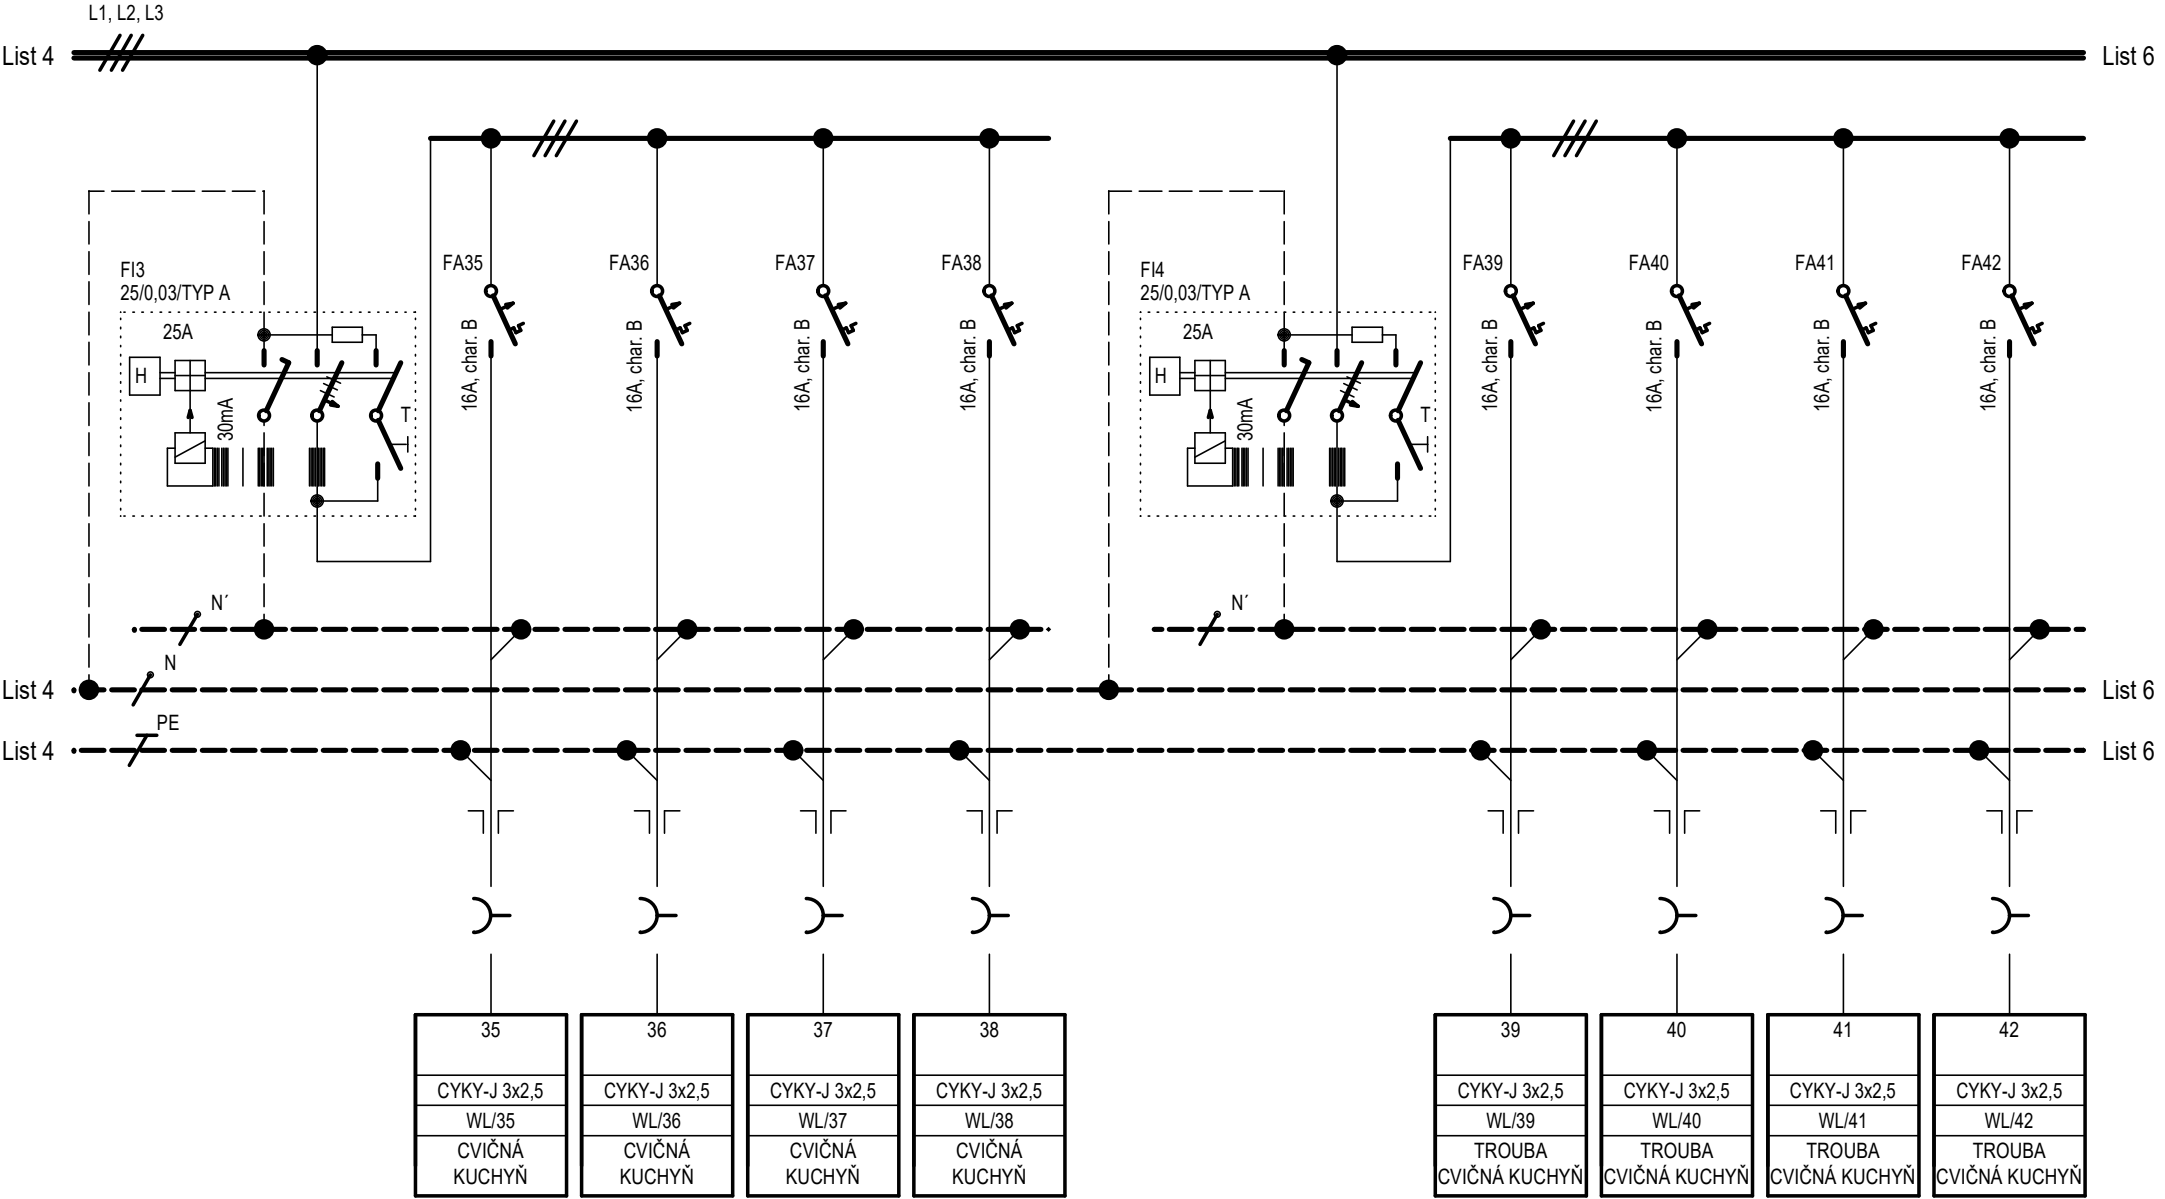

LIST:	NÁZEV:	ČÍSLO:	REVIZE:
5/7	ROZVADEČ RSM-1	EL.8	00

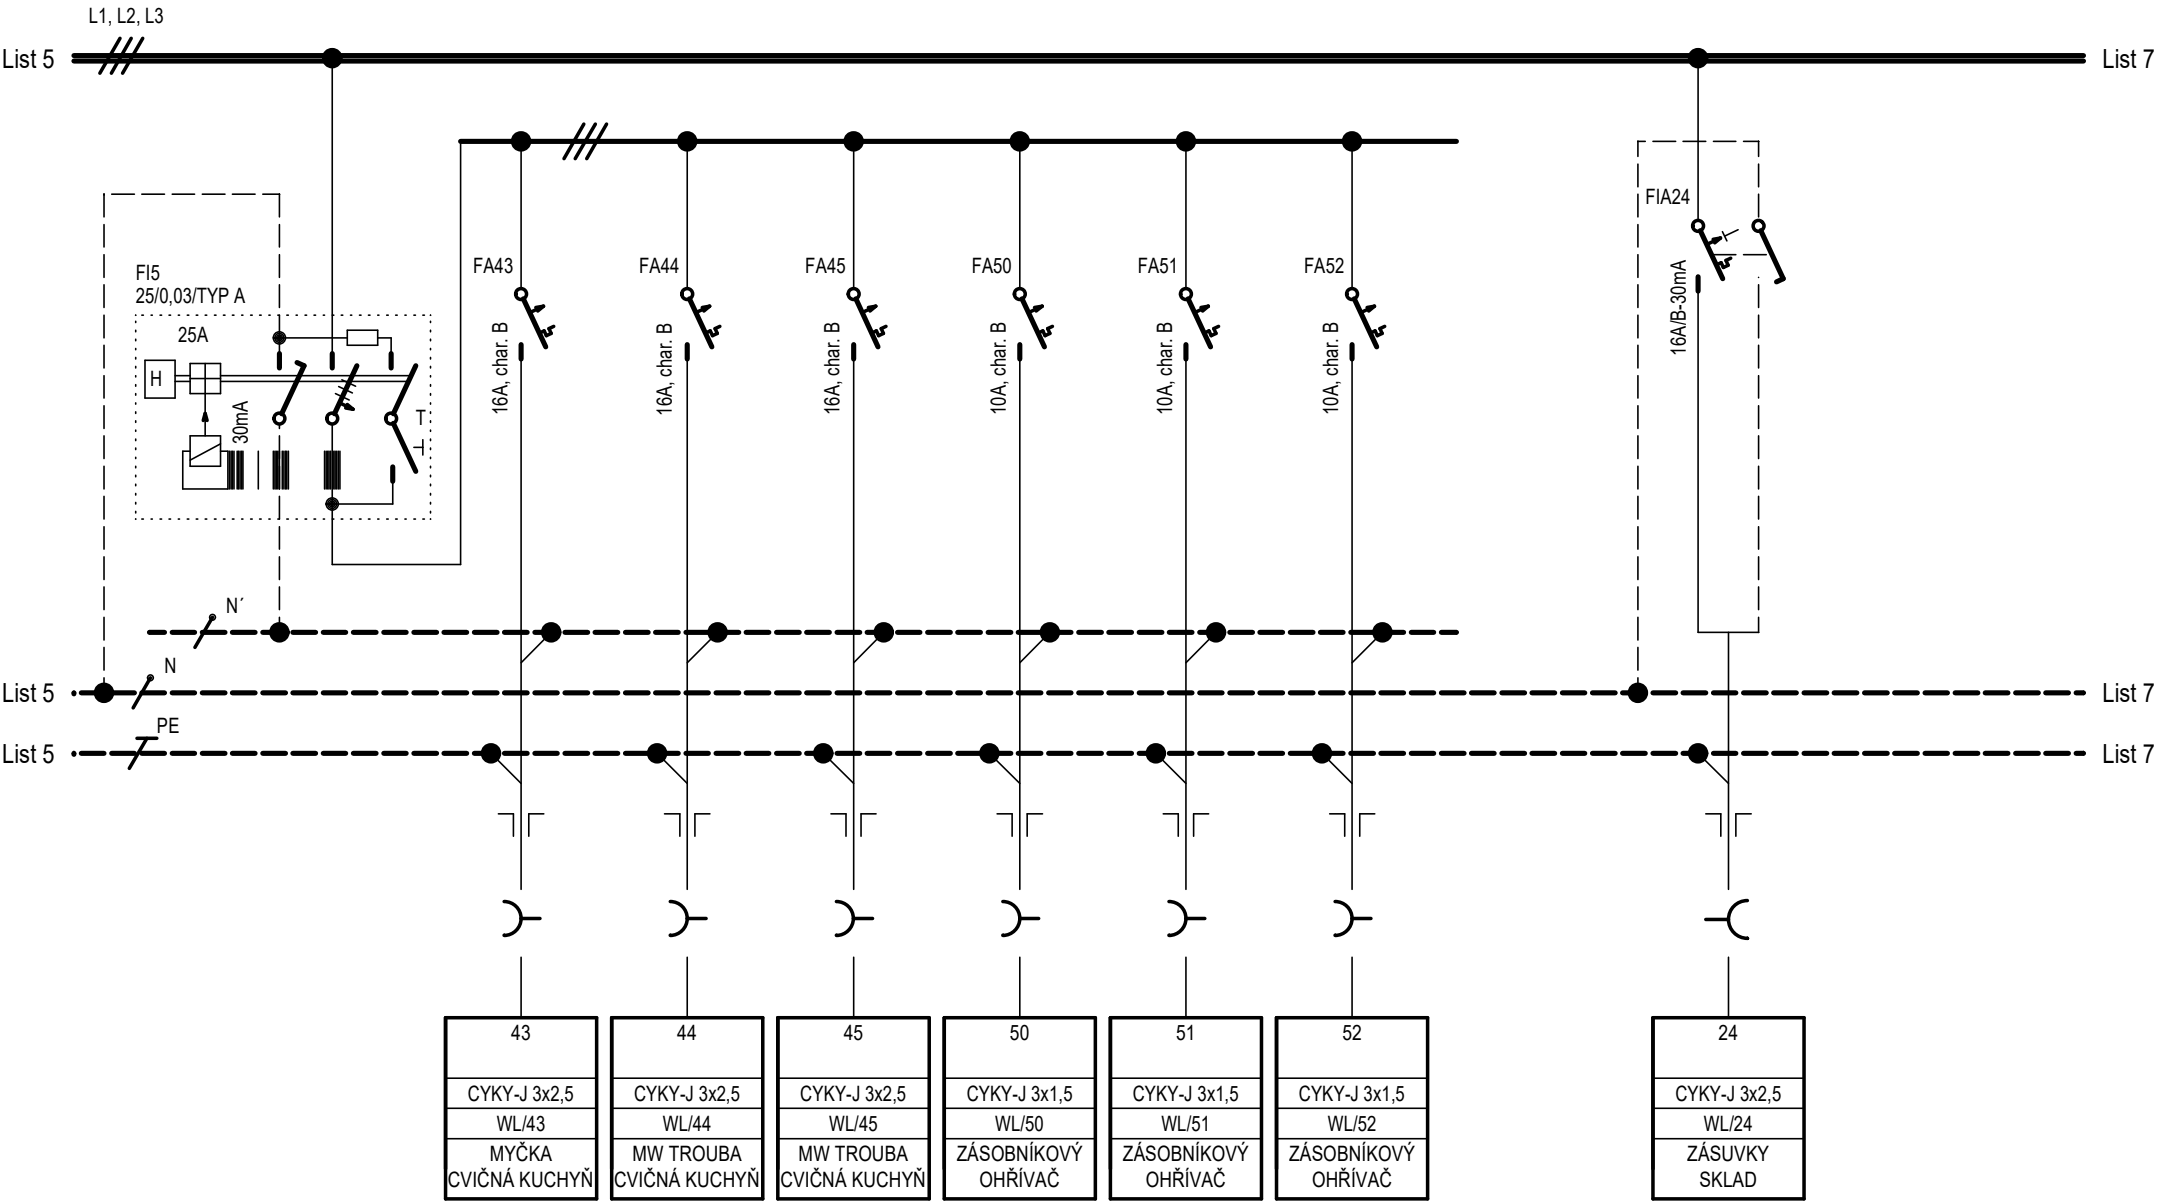

LIST:	NÁZEV:	ČÍSLO:	REVIZE:
6/7	ROZVADEČ RSM-1	EL.8	00

