





VZOROVÝ LIST ULOŽENÍ POTRUBÍ

ZPŮSOB ULOŽENÍ : *DO PÍSKOVÉHO LOŽE*
DRUH RÝHY : *SVISLÁ RÝHA*
MATERIÁL POTRUBÍ : *PVC SN 12*

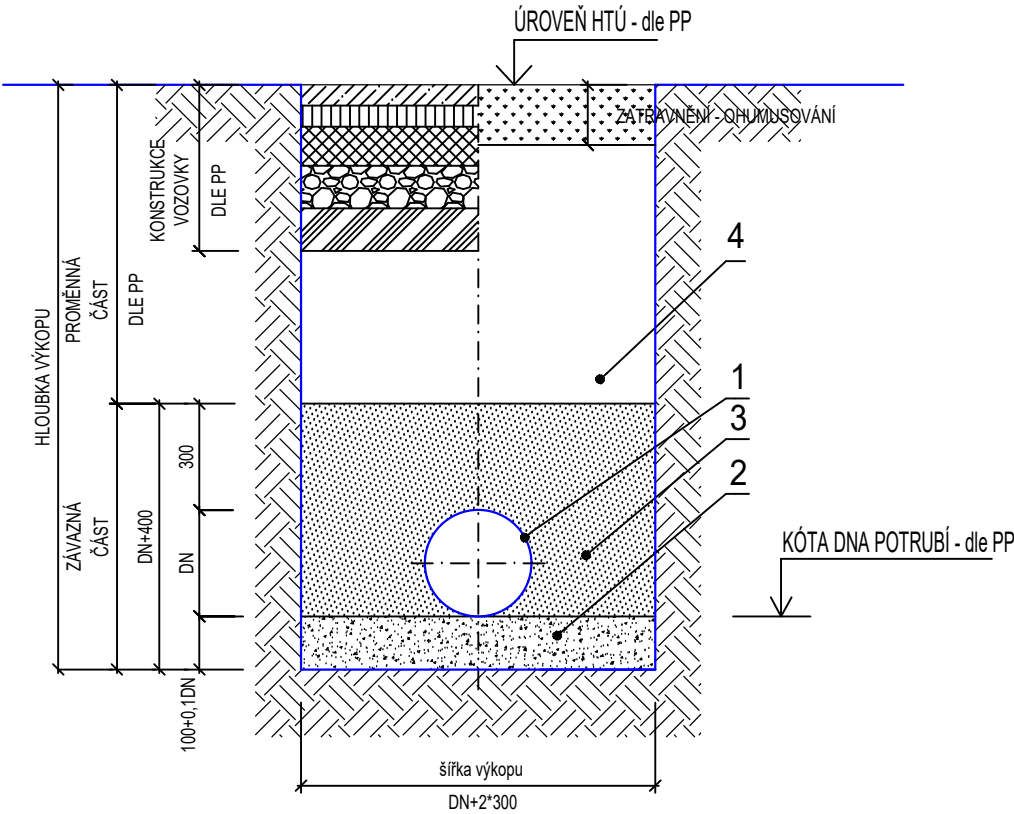

- LEGENDA:
- 1. POTRUBÍ
 - 2. PÍSKOVÉ LOŽE ($H = 100 + 0,1 \cdot DN$ mm)
 - 3. OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM VEL. ZRN DO 30mm ($H_{min}=300$ mm)
 - 4. ZÁSYP RÝHY PO ÚROVEŇ HTÚ

±0,000 =431,851 m n. m. Souř.systém: JTSK Výškový systém: BpV

název projektu				Rozšíření domova pro seniory			
na p.č. 2656/3 a 2634 k. ú. Trutnov - ul. R. Frimla čp. 936, Trutnov							
stupeň		DPS		místo stavby		p.č. 2656/3, 2634	
Dokumentace pro provádění stavby				kat. území: Trutnov [769029]			
stavebník				generální architekt			
 město Trutnov Slovanské náměstí 165 541 16 Trutnov				 ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice			
autorizace				projektant části			
				 TZB ONDŘEJ ZIKÁN PROJEKTANT V OBORU TZB E. ondrejzikan@seznam.cz T. 608 816 937			
část		IO.03		Vodovodní přípojka			
		IO.04		Jednotná kanalizační přípojka			
		IO.05		Dešťová kanalizační přípojka			
výkres							
ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ KANALIZACE							
datum zhotovení		měřítko		SO/IO		paré	
03/2024		-		IO.03,04,05			
datum revize		číslo revize		číslo výkresu			
-		-		IO.03,04,05.04			

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPIÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO.

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍJ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO