


VZOROVÝ LIST ULOŽENÍ POTRUBÍ

ZPŮSOB ULOŽENÍ : DO PÍSKOVÉHO LOŽE

DRUH RÝHY : SVISLÁ RÝHA

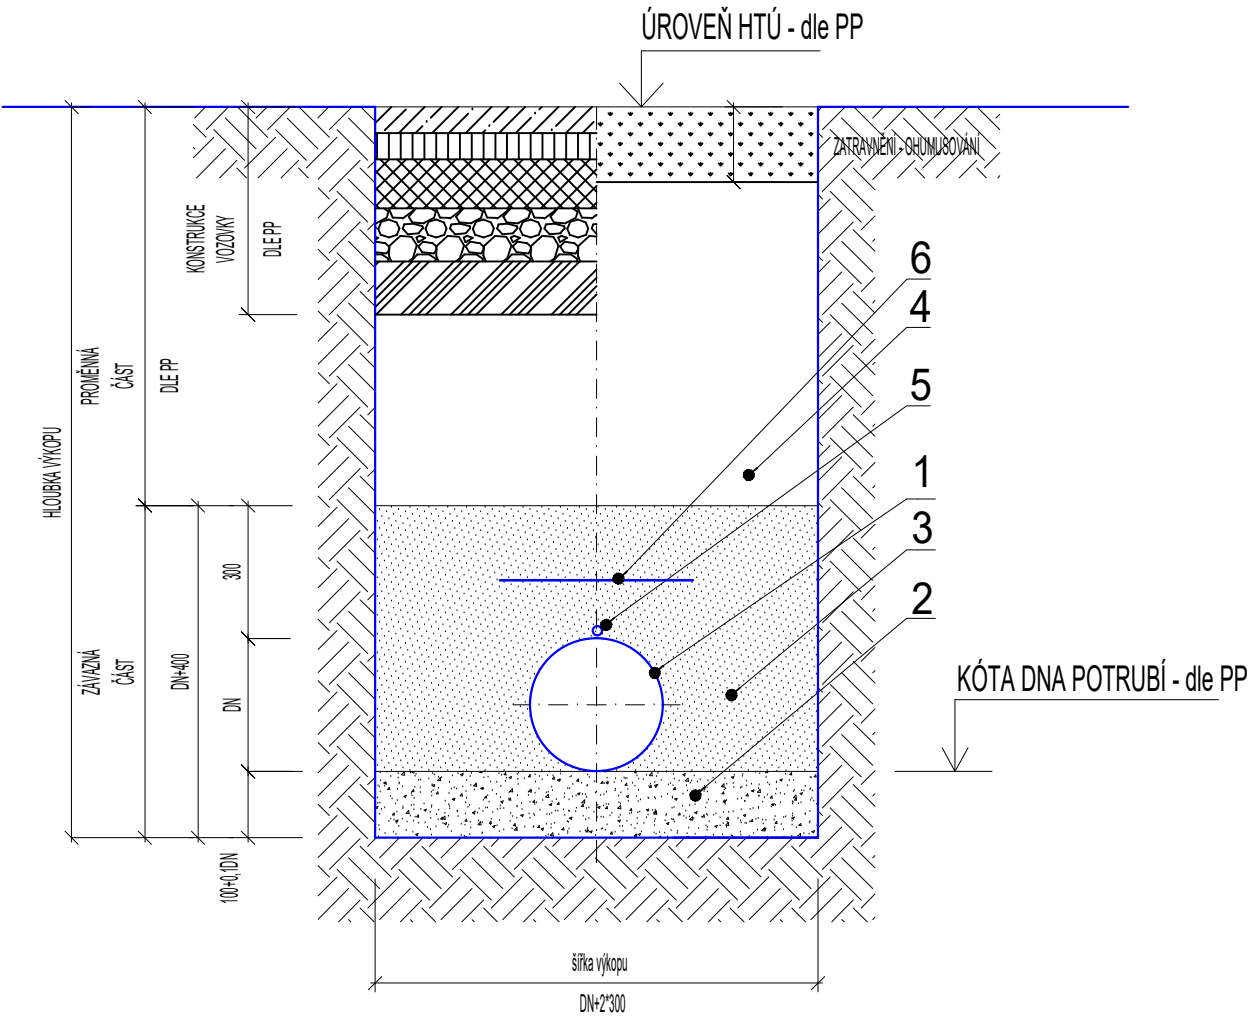

MATERIÁL POTRUBÍ : PE 100 SDR 11 RC



LEGENDA:

- 1. POTRUBÍ
- 2. PÍSKOVÉ LOŽE (  $H = 100 + 0,1 \cdot DN$  mm )
- 3. OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM VEL. ZRN DO 30mm (  $H_{min}=300$  mm)
- 4. ZÁSYR RÝHY PO ÚROVEŇ HTÚ
- 5. VYHLEDÁVACÍ VODIČ CYKY 4 mm2
- 6. VÝSTRAŽNÁ FOLIE

±0,000 =431,851 m n. m.      Souř.systém: JTSK      Výškový systém: BpV

název projektu				Rozšíření domova pro seniory na p.č. 2656/3 a 2634 k. ú. Trutnov - ul. R. Frimla čp. 936, Trutnov			
stupeň				místo stavby			
DPS				p.č. 2656/3, 2634			
Dokumentace pro provádění stavby				kat. území: Trutnov [769029]			
stavebník				generální architekt			
  město Trutnov Slovanské náměstí 165 541 16 Trutnov				  ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jenkovice 111 503 46 Jenkovice			
autorizace				projektant části			
				TZB ONDŘEJ ZIKÁN PROJEKTANT V OBORU TZB E. ondrejzikan@seznam.cz T. 608 816 937			
část IO.03 IO.04 IO.05				Vodovodní přípojka Jednotná kanalizační přípojka Dešťová kanalizační přípojka			
výkres							
ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ VODOVODU							
datum zhotovení 03/2024		měřítko -		SO/IO IO.03,04,05		paré	
datum revize -		číslo revize -		číslo výkresu IO.03,04,05,05			

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPIÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO.

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPIÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO