ULOŽENÍ PVC – V TERÉNU, CHODNÍKU POD VOZOVKOU

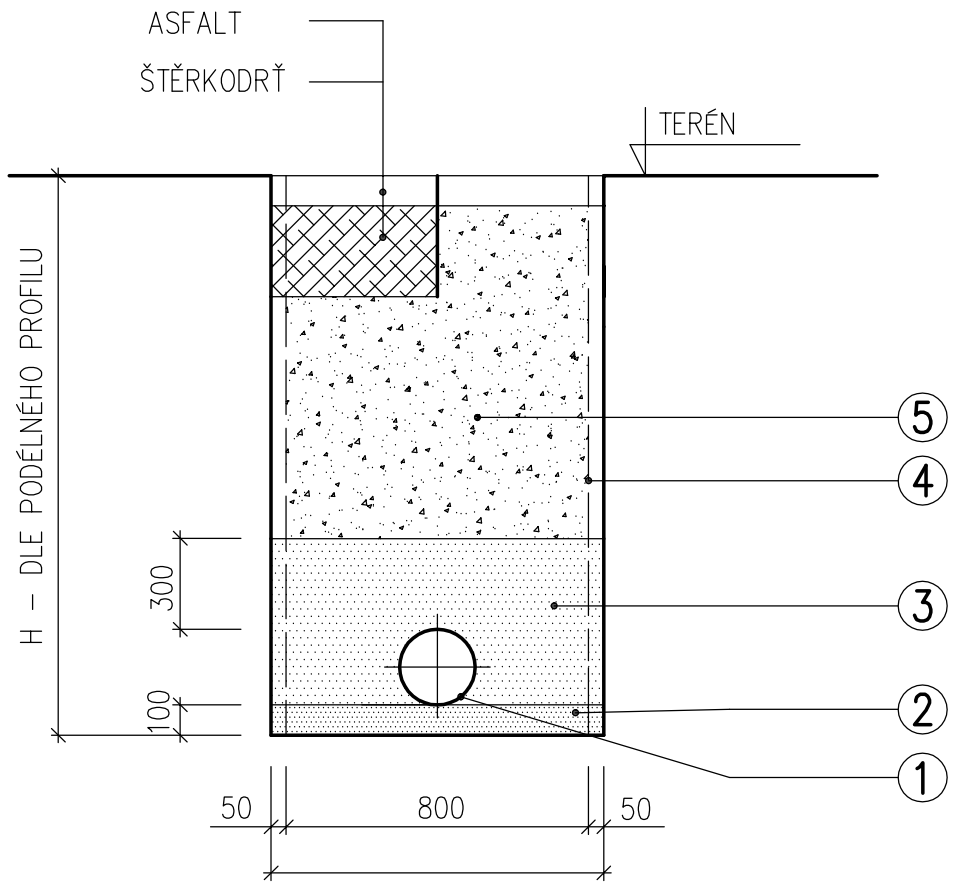

Č.	POPIS
1	HRDLOVÁ TROUBA PVC U SN 4 100/3,2
2	ZHUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE á 100 MM
3	OBSYP JEMNOZRNNÝM PÍSKEM
4	PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ
5	ZHUTNĚNÝ NÁSYP Z NETŘÍDĚNÉHO MATERIÁLU

ŠÍŘKY VÝKOPŮ – PAŽENÁ RÝHA

DN	D	H< 1,00m		1,00<H ≤ 1,75		1,75< H ≤ 4,0		4,0 < H	
		B	B'	B	B'	B	B'	B	B'
mm	mm	m	m	m	m	m	m	m	m
<150	170	0,60	0,80	0,80	1,00	0,90	1,10	1,00	1,20
200	225	0,65	0,85	0,80	1,00	0,90	1,10	1,00	1,20
250	280	0,70	0,90	0,80	1,00	0,90	1,10	1,00	1,20
300	335	0,75	0,95	0,80	1,00	0,90	1,10	1,00	1,20
400	450	0,85	1,05	0,85	1,05	0,90	1,10	1,00	1,20
500	560	0,95	1,15	0,95	1,15	0,95	1,15	1,00	1,20

B.... SVĚTLÁ ŠÍŘKA VÝKOPU DLE ČSN EN 1610
B'... ŠÍŘKA VÝKOPU VČETNĚ TLOUŠŤKY PAŽENÍ(2x100 mm)
ŠÍŘKY VÝKOPŮ JSOU ZAOKROUHLENY NA 0,05mm

ROZMĚRY ULOŽENÍ

DN	D	a		b	
		(1)	(2)	90°	120°
mm	mm	mm	mm	m	m
150	170	100	150	25	43
200	225			33	56
250	280			41	70
300	335			49	84
400	450			66	113
500	560			82	140

(1).... BĚŽNÉ ZEMINY
(2).... SKALNÍ ZEMINY A ZEMINY TUHÉ KONZISTENCE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ANDREA JUNKOVÁ AUTORIZOVANÝ TECHNIK SPECIALIZACE ZDRAVOTNÍ TECHNIKA KŘIŽIKOVA 553 541 01 TRUTNOV IČO 691 58 509	
STAVEBNÍ ČÁST ING. VLADISLAV JÁNA	ZT ANDREA JUNKOVÁ	ANDREA JUNKOVÁ	ING. MICHAL KARLÍK		
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ		OBEC: TRUTNOV			
INVESTOR: MĚSTO TRUTNOV, SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ 165, TRUTNOV 54101				ČÍSLO ZAKÁZKY	142/SO/24
MATEŘSKÁ ŠKOLA DRÁČEK – ENERGETICKÁ OPATŘENÍ **ŽIŽKOVA 465, TRUTNOV 54101** ZDRAVOTNÍ TECHNIKA				DRUH PROJEKTU	DSP
				DATUM	06/2024
				FORMÁT A4	2 A4
				MĚŘÍTKO	1 : 25
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ				**D.1.4 ZT – 4**	