


VŠ7

VŠ1

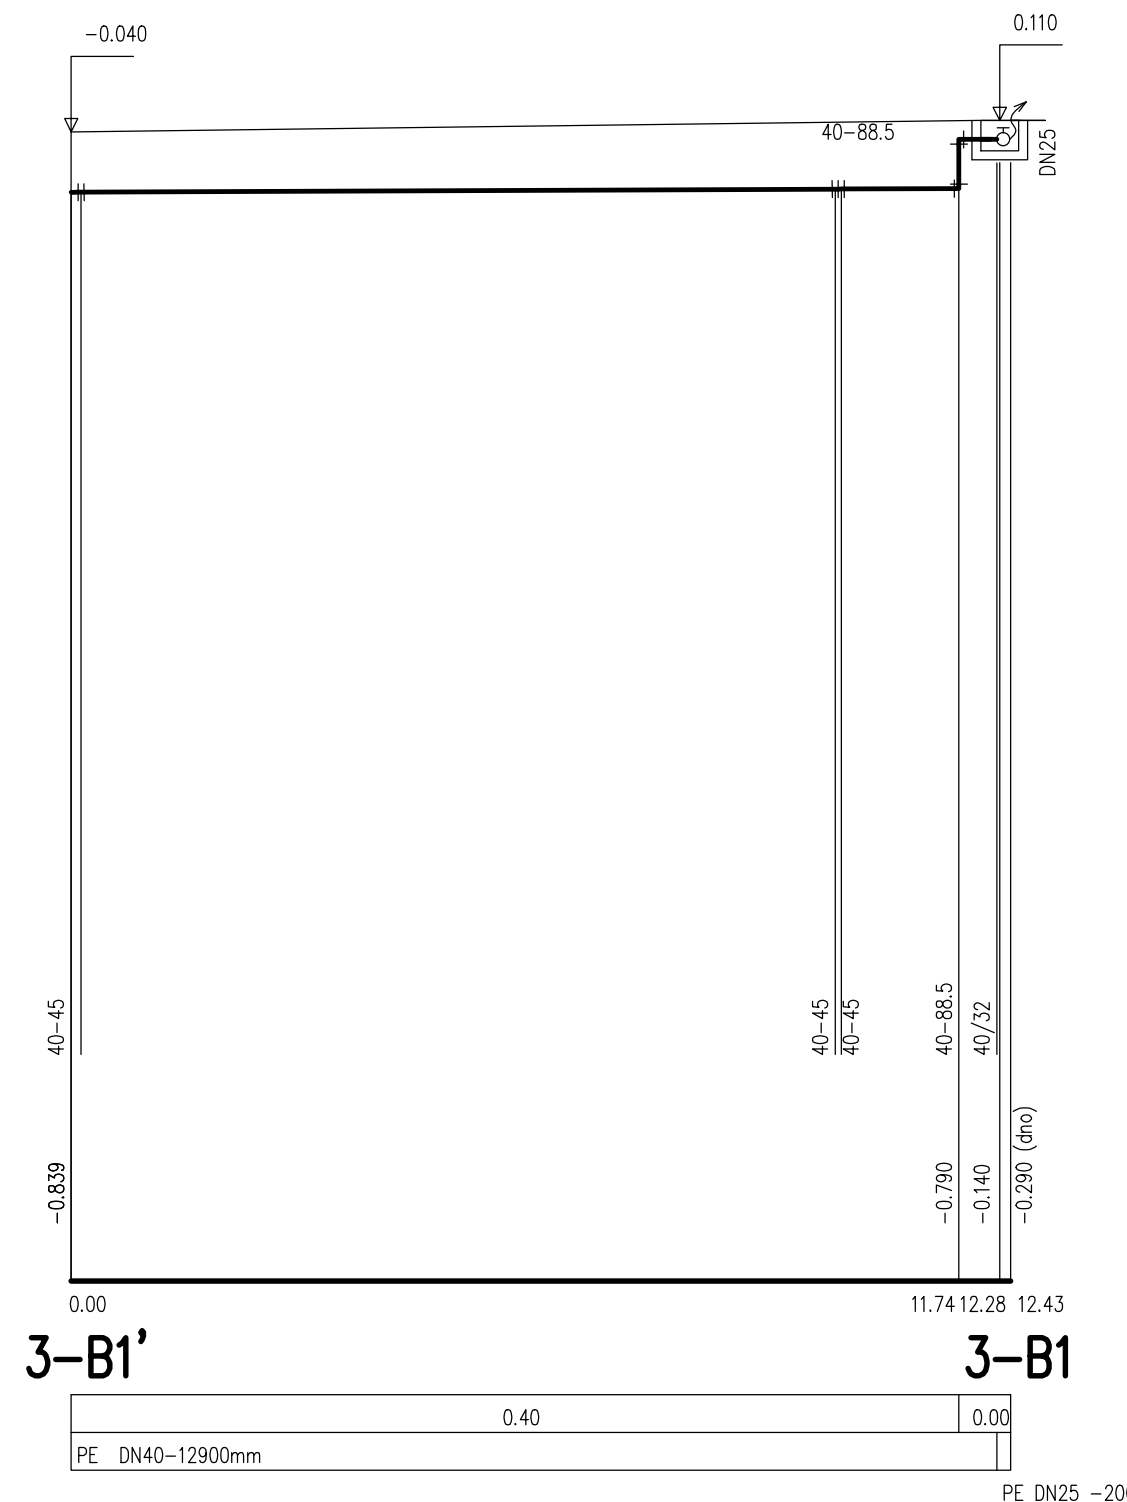

PŮVODNÍ OCHOZY BAZÉNŮ LEŽELY NA KÓTĚ 403,94 m n.m. Z TÉTO KÓTY STAVBA ODSTRANÍ 20cm A VÝKOPY PRO VAk SE TAK BUDOU PROVÁDĚT Z HODNOTY 403,74 m.n.m. Kóty na podélném profilu jsou vztahy k nové  $\pm 0,0$  tj. 404,24 m n m. Reálné výkopy budou o 50–53cm nižší. Pod původní dlažbou byl podkladní beton 10cm–ten nutno vybourat.

<b>01</b>	Dokumentace pro provedení stavby	01. 2019	Redukce rozsahu úprav
<b>00</b>	Dokumentace pro provedení stavby	09. 2018	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

 <b>CODE, s.r.o.</b> Computer Design IČO 492 86 960		<b>PARDUBICE</b> Pardubice, Na Vrtělně 94 tel. 466 053 111, fax 466 053 125	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Karel Holický	Karel Holický		
INVESTOR		ČÍSLO ZAKÁZKY	
Město Trutnov, Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov		2018/025/500	
TRUTNOV		POČET FORM.	
REKONSTRUKCE BAZÉNŮ LETNÍHO KOUPALIŠTĚ		10 A 4	
4.500 - Zdravotně technické instalace		DATUM	
Pitný vodovod - podélné profily řadu 3 (B1, B7)		01. 2019	
		MÉŘITKO	
		1:50	
		JMÉNO SOUBORU	
		_V_podélné_profily_VODA-R1_00.dwg	
		STUPEŇ PROJ.	<b>DPS</b>
		ČÍS. KOPIE	ČÁST
			ČÍS. PŘÍL.
			<b>D1.01</b>
			<b>4.511</b>