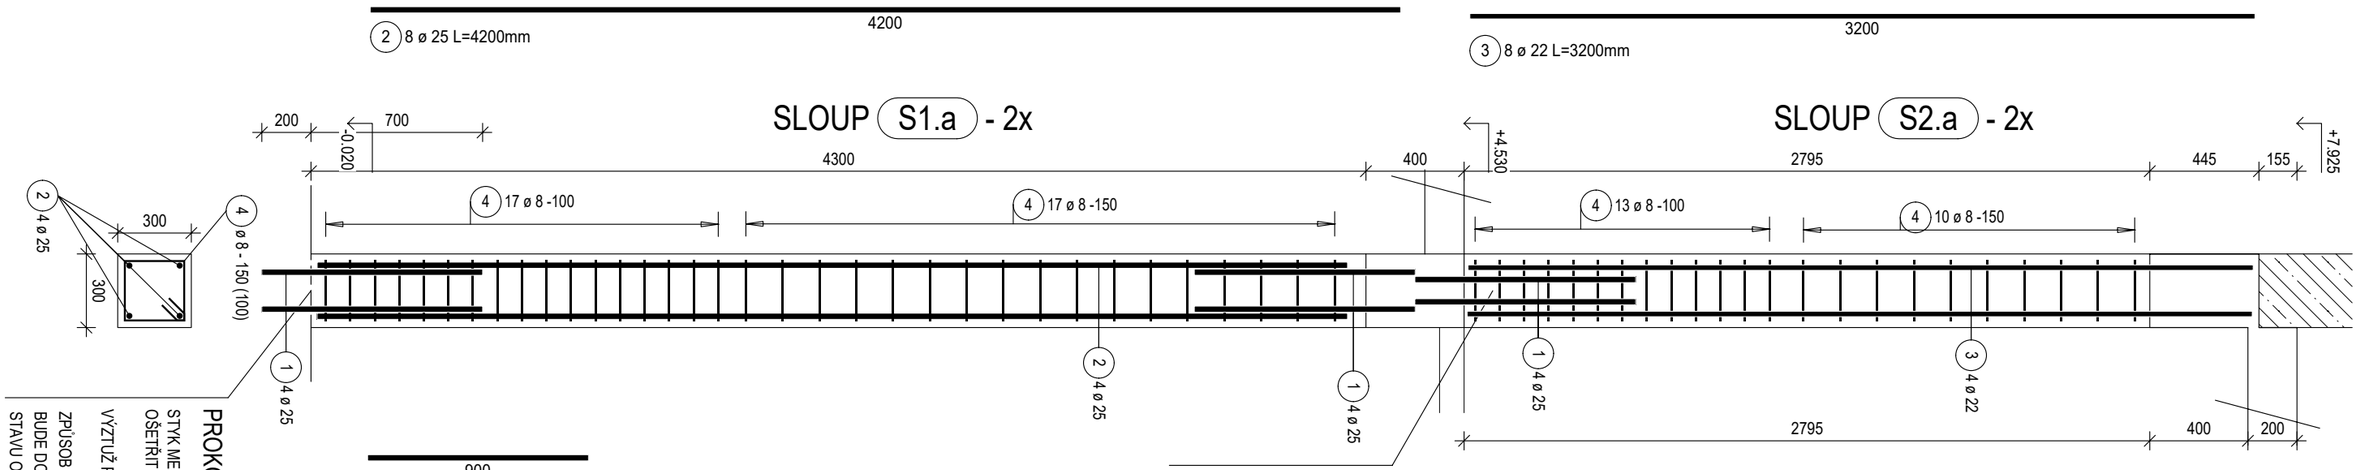

PROKOTVENÍ SE STÁVAJÍCÍ KCÍ ZÁKLADU

STYK MEZI STÁVAJÍCÍMI KONSTRUKCEMI A KONSTRUKCEMI NOVÝMI
OŠETŘIT OČIŠTĚNÍM A VHODNÝM ADHEZNÍM MŮSTKEM

VÝZTUŽ POL.1 VLEPIT DO VRTU TMELEM K TOUMU URČENÝM

ZPŮSOB KOTVENÍ NOVÝCH ŽB KONSTRUKCÍ KE KONSTRUKCÍM STÁVAJÍCÍM
BUDE DOŘEŠENO V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE PODLE SKUTEČNÉHO
STAVU ODKRYTÝCH A PROZKOUMANÝCH STÁVAJÍCÍCH ŽB KONSTRUKCÍ

PROKOTVENÍ SE STÁVAJÍCÍ KCÍ ZÁKLADU

STYK MEZI STÁVAJÍCÍMI KONSTRUKCEMI A KONSTRUKCEMI NOVÝMI
OŠETŘIT OČIŠTĚNÍM A VHODNÝM ADHEZNÍM MŮSTKEM

VÝZTUŽ POL.1 VLEPIT DO VRTU TMELEM K TOUMU URČENÝM

ZPŮSOB KOTVENÍ NOVÝCH ŽB KONSTRUKCÍ KE KONSTRUKCÍM STÁVAJÍCÍM
BUDE DOŘEŠENO V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE PODLE SKUTEČNÉHO
STAVU ODKRYTÝCH A PROZKOUMANÝCH STÁVAJÍCÍCH ŽB KONSTRUKCÍ

POL.	Ø PRUTU / TYP SÍTĚ	DÉLKA [m]	ŠÍŘKA [m]	PLOCHA [m2]	KS	DÉLKA/PLOCHA CELKEM [m]/[m2]	HMOTNOST [kg/m]/[kg/m2]	HMOTNOST CELKEM [kg]
OCEL B500B								
1	25	0.90			24	21.60	3.850	83.16
2	25	4.20			8	33.60	3.850	129.36
3	22	3.20			8	25.60	2.984	76.39
4	8	1.22			114	139.08	0.395	54.94
CELKEM OCEL B500B								343.85

HMOTNOST VÝZTUŽE CELKEM [kg]	343.85

BETON C30/37 - XC1 - Cl 0,2 - Dmax 22 mm - S4
OCEL B500B (10 505-R)

KRYTÍ 25 mm

±0,000 = 409,430 m n. m.

HYNEK STIEHL STATIKA STAVEB
Slepá 308
541 01 Trutnov
stiehl@stiehl.cz
603 208 763

zodpovědný projektant:	ING. HYNEK STIEHL	datum:	10. 2020
vypracoval:	ING. MICHAELA ŠIMKOVÁ	měřítko:	1:25
stavebník:	MĚSTO TRUTNOV Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov	formát:	2x A4
		číslo zakázky:	2168/19
TRUTNOV - REKONSTRUKCE KINA VESMÍR Nábřeží Václava Havla 20, na st. p. č. 1053, k. ú. Trutnov		D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	výkres č. D.1.2.b.43
VÝZTUŽ SLOUPŮ 1.NP A 2.NP - S1.a A S2.a		DPS	