




VEDOUcí PROJEKTU		ZODPOVĚDNÝ PROJ.	VYPRACOVAL	ZPRACOVATEL DÍLU: Ing. Pavel Rus Křížlice 37 514 01 Jesřábí v Křitonoších Tel: 606 519 073 E-mail: pavel.rus@volny.cz
ING. ARCH. MICHAL ROSA		ING. PAVEL RUS	ING. PAVEL RUS	
				
INVESTOR : MĚSTO TRUTNOV, SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ 165, 541 01 TRUTNOV				
OBEC : TRUTNOV				
AKCE :				DATUM : 09/2020
TRUTNOV - REKONSTRUKCE KINA VESMÍR Nábřeží Václava Havla 20, na st.p.č. 1053, k.ú. Trutnov				
DÍL PROJEKTU:		ELEKTROROZVODY		
NÁZEV VÝKRESU : ROZVADĚČ RS-1.3				
VÝKRES č.: D.1.4.EL.22				

NÁPLŇ OSADIT DO OCELOPLECHOVÉ ROZVODNICE
NA OMÍTKU, VELIKOST 72TE
ROZMĚR : 540 x 600 x 155 mm

PROVOZNÍ NAPĚTÍ : 1 NPE AC 50Hz - 230V / TN-S
SOUSTAVA : TN - S
OCHRANA : SAMOČINNÝM ODP. OD ZDROJE
KRYTÍ : IP 30
POČET KUSŮ : 1
PARAPET : +1300

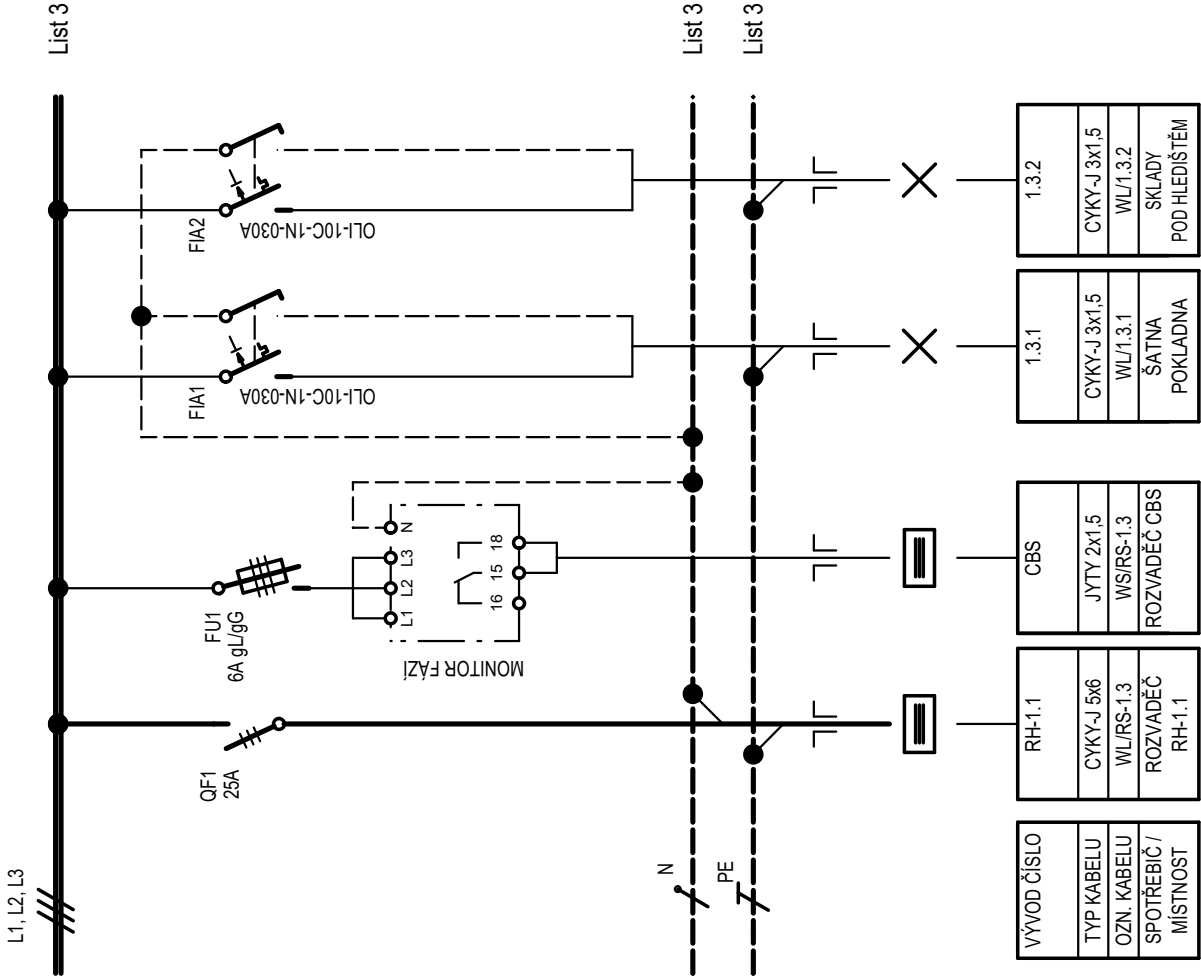

VEŠKERÉ VÝVODY MUSÍ BÝT V ROZVADĚČI
POPSÁNY

VÝVOD ČÍSLO
TYP KABELU
OZN. KABELU
SPOTŘEBIČ / MÍSTNOST

RH-1.1
CYKY-J 5x6
WL/RS-1.3
ROZVADĚČ RH-1.1

CBS
JYTY 2x1.5
WS/RS-1.3
ROZVADĚČ CBS

1.3.1
CYKY-J 3x1.5
WL/1.3.1
ŠATNA POKLADNA


1.3.2
CYKY-J 3x1.5
WL/1.3.2
SKLADY POD HLEDIŠTĚM

LIST:	NÁZEV:	ČÍSLO:	REVIZE:
2/5	ROZVADĚČ RS-1.3	EL.22	00

L1, L2, L3

List 4

List 2

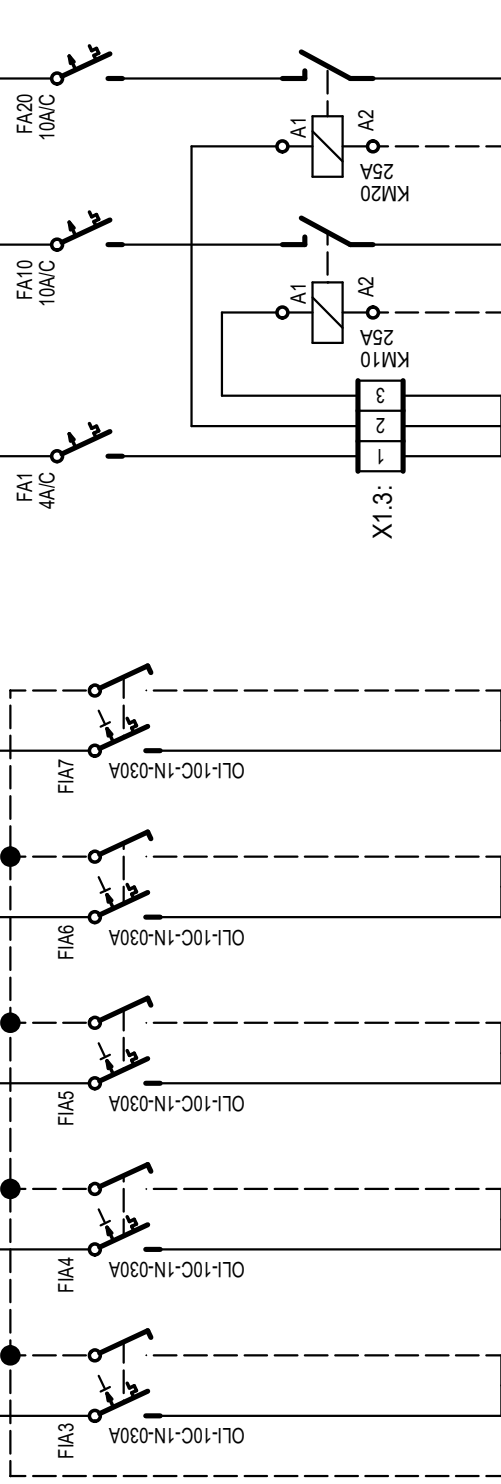

List 2


List 4

List 4

List 2

VÝVOD ČÍSLO	1.3.3	1.3.4	1.3.5	1.3.6	1.3.7	1.3.10	1.3.10 1.3.20	1.3.20
TYP KABELU	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-O 3x1,5	1-CXKH-R-J 3x1,5
OZN. KABELU	WL/1.3.3	WL/1.3.4	WL/1.3.5	WL/1.3.6	WL/1.3.7	WL/1.3.10	WS/1.3.10.20	WL/1.3.20
SPOTŘEBIČ / MÍSTNOST	ROZVODNA VÝTAH	OBČERSTVENÍ	OBČERSTVENÍ ZAZEMÍ	1.PP	1.PP	ZAZEMÍ 1.NP	POMOCNÉ ZAZEMÍ	ZAZEMÍ 2.NP

LIST:	NÁZEV:	ČÍSLO:	REVIZE:
3/5	ROZVADĚČ RS-1.3	EL.22	00

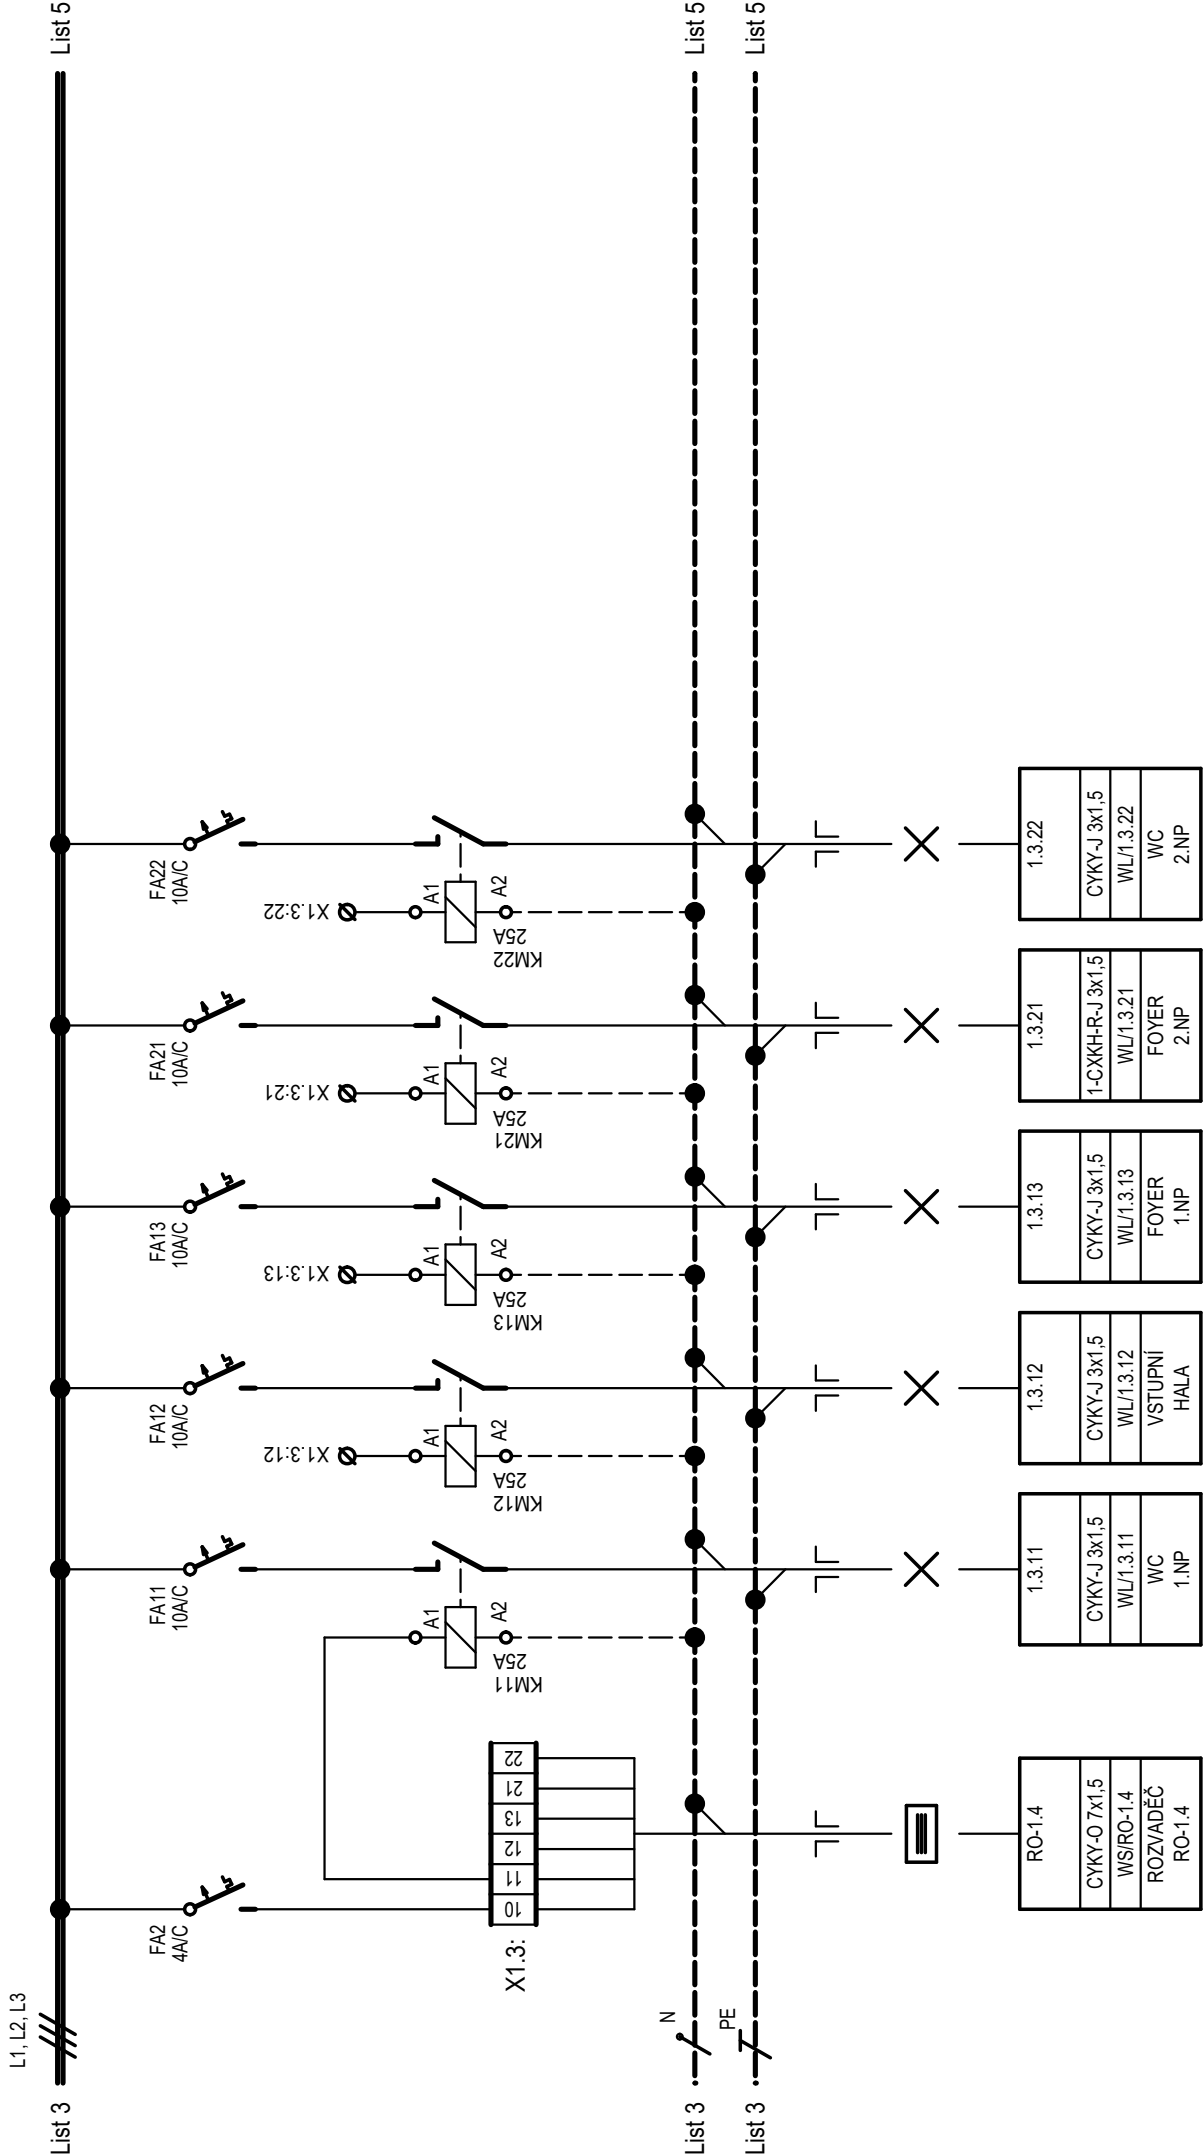

LIST:	NÁZEV:	ČÍSLO:	REVIZE:
4/5	ROZVADĚČ RS-1.3	EL.22	00

